

智能阀门定位器

产品样本 · 04.2011



POSITIONER

Answers for industry.

SIEMENS

定位器




2	产品纵览
3	SITRANS VP300
7	技术描述
7	技术规范
8	- 所有型号
9	- 不带防爆/带本安防爆
11	选型和订货数据
	尺寸图
12	SIPART PS2
17	技术描述
17	技术规范
19	- 所有型号
21	- SIPART PS2 带或不带 HART
23	- SIPART PS2 带 PROFIBUS PA
25	- SIPART PS2 带 FOUNDATION Fieldbus
29	- 可选模块
29	选型和订货数据
32	- SIPART PS2
34	- 附件
35	尺寸图
36	接线图
	安装组件
38	SITRANS VP100
41	技术描述
42	技术规范
43	选型和订货数据
44	尺寸图和接线图
	安装组件
另查	软件 SIMATIC PDM, 用于组态 HART 和 PROFIBUS PA 定位器
您可从以下网址免费下载定位器所有 说明书、选型样本和各种证书： www.siemens.com/positioners	

产品纵览

纵览

应用	描述	页码	组态软件
	<p>气动直行程或角行程执行机构的位置控制，可用于本安要求</p> <p>SITRANS VP300</p> <ul style="list-style-type: none">• 连接：4 ~ 20 mA/HART• 提供数种语言清晰的显示信息• 本地手操• 非接触位置检测• OPOS 接口®• 坚固的外壳• 诊断功能• 部分行程测试 (PST)• 支持定位器在线更换	3	SIMATIC PDM
	<p>气动直行程或角行程执行机构的位置控制，可用于本安要求</p> <p>SIPART PS2</p> <p>用于气动执行机构定位的通用型定位器</p> <ul style="list-style-type: none">• 连接：4 to 20 mA• HART; PROFIBUS PA 或 FOUNDATION Fieldbus• 本地手操• 数字输入和输出• 诊断功能• 模块化功能• 自动启动	12	SIMATIC PDM
	<p>同上，但采用隔爆外壳用于防爆场合</p> <p>SIPART PS2</p> <p>同上，但采用隔爆外壳</p>	12	SIMATIC PDM
	<p>气动直行程或角行程执行机构的位置控制</p> <p>SITRANS VP100</p> <ul style="list-style-type: none">• 连接：4 to 20 mA• 本地手操• 基本诊断功能• 自动启动	38	无

产品纵览

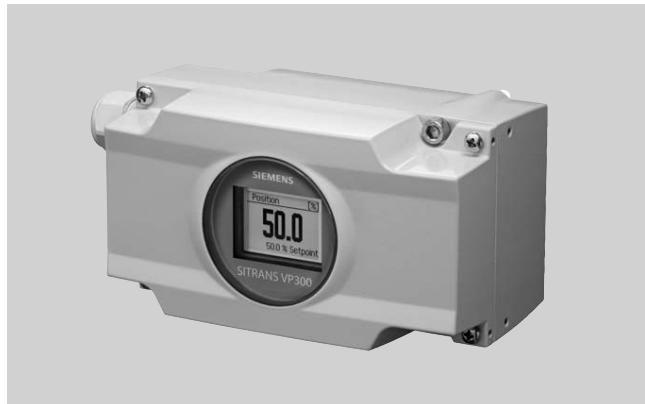

SITRANS VP300智能电气阀门定位器用于带单作用或双作用气动执行机构的过程阀门的连续控制。HART通讯、带数字输入输出的报警单元和位置反馈模块可选。

SITRANS VP300也提供本安Ex ia和无火花Ex n型。

SITRANS VP300可作为SIL设备使用。

利益

SITRANS VP300智能电气阀门定位器具有如下特点：

- OPOS接口（机械和气路接口符合VDI/VDE 3847标准），通过两只螺丝和整体管道，安装及其简单
- 安装套件用来将现有执行机构（例如符合IEC 60534-6-1或VDI/VDE 3845）转换为OPOS接口
- 使用经实际证明且坚固的GMR（巨磁阻）原理的非接触式位置传感器节省了以前必须使用的杠杆，降低了设备对振动的敏感度
- 本地用户界面支持纯文本，图像和多种可选语言
- 参数设置和功能激活（例如紧密关闭，特性曲线，部分行程测试）可以在定位器上完成或使用SIMATIC PDM（HART定位器）
- 可在-40 °C到+85 °C (-40 °F至+185 °F) 的温度范围内使用
- 直行程和角行程执行机构采用同一型号的阀门定位器，或单作用或双作用
- 扩展诊断功能（静摩擦，死区，阀芯阀座磨损，等等）作为标配包含在每台定位器中
- 部分行程测试用于SIL 2应用测试
- SIL 2安全排气
- 高防护等级IP66

应用

纵览

SITRANS VP300智能电气阀门定位器主要应用于以下领域：

- 化学工业
- 石油与天然气
- 发电
- 食品与饮料
- 造纸
- 水和污水
- 制药
- 采矿与散装

智能电气阀门定位器用于带单作用或双作用气动执行机构的过程阀门的连续控制。安装在各种直行程和角行程执行机构上。

阀门定位器通过4 ~ 20 mA设定信号提供设定点和电力供应。作为选择，也可用HART通讯和带数字输入输出的报警单元。位置反馈为可选模块，使用4 ~ 20 mA信号输出阀门位置。

防爆产品

除用于非危险场合的产品之外，还拥有本安设计的Ex ia和Ex n的产品。

SIL

SITRANS VP300可作为SIL设备使用。在此情形下，下列各项适用：

SIL 2安全关断功能。使用数字输入DI 3或电源（信号）/气源故障的情况下，执行器压力Y1被排空，所连接的单作用执行机构驱动阀门至安全终端位置。

在SIL 2的应用中，SIL设备需要认证以测试部分行程。部分行程测试的结果通过数字输出DO 1（故障 - 安全）报告，也可选用HART通讯报告。

产品型号

定位器有以下几种型号：

- 用于单作用和双作用执行机构
- 用于非危险区
- 本安产品Ex ia或Ex n
- 带HART通讯

SITRANS VP300

技术描述

设计

介绍

智能电气阀门定位器由以下部件构成：

- 壳体和盖
- 带连接端子的显示组件
- 控制组件
- 非接触式位置传感器
- 气动阀组

阀组安装在壳体内。SITRANS VP300的气路接口和机械接口由创新OPOS接口提供。符合VDI/VDE 3847标准，提供附加功能和更大的客户利益。定位器仅使用两颗螺丝安装在正面，不需要任何外部的管道即可运行。如果执行机构的接口不支持VDI/VDE 3847标准，定位器可使用相应的安装套件适配器来安装。

SITRANS VP300智能定位器位置测量使用磁体与定位器中传感器基于非接触原理完成。位置测量的磁体位于磁体支架中。应用于直行程执行机构时，磁体支架安装在执行机构的主轴上并在定位器的背面上下移动。应用于角行程执行机构时，磁体支架安装在执行机构的轴端并在定位器的下面转动。阀门位置通过可靠的GMR原理检测，它能识别磁力线方向。GMR代表巨磁电阻。

压力显示表作为附件固定在适配器组件上，并且可以连接一个安全电磁阀。也可接一个用于压缩空气连接的管闩，对装置运行状态下更换定位器很有用处。定位器可以控制如下阀门：

- 带有按VDI/VDE 3847标准接口的直行程或集成直行程执行机构。只需要用于位置检测的磁体支架，不需要其他的安装套件。
- 带有按VDI/VDE 3847标准接口的角行程或集成角行程执行机构。只需要用于位置检测的磁体支架，不需要其他的安装套件。

数字输入

标准形式中，智能电气阀门定位器有两路数字输入DI 1和DI 3。

数字输入DI 1可以参数化，完成下列工作：

- 锁定执行机构
- 驱动执行机构

数字输入DI 3仅用于驱动执行机构至安全位置。

可选模块


产品预留有可选部件的插槽，可用于扩展下列功能或直接从厂家订购：

- 位置反馈模块
位置反馈提供4 ~ 20 mA信号。
- 报警单元
 - 3路可任意参数化的数字输出
 - 1路可任意参数化的数字输入

控制阀设计



阀门定位器，安装在直行程执行机构上

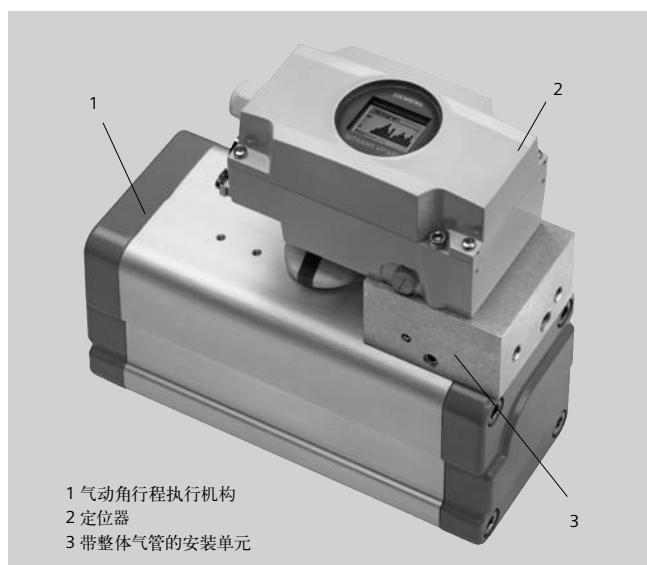

阀门定位器，安装在角行程执行机构上

功能

SITRANS VP300是带有微处理器的现场仪表，它基于电-气原理用来调节与控制气动执行机构。

设定值与执行机构位置的实际值在微处理器中进行比较。如果微处理器检测到偏差，控制算法将促使智能定位器中的气动模块发生动作。

气体流入执行机构气室或反方向排出。气动模块调节气流量。

直线或角位移通过非接触式传感器检测。

现场操作

定位器的参数设置和操作以及自动/手动的切换通过四个按键完成。定位器的设定值和反馈值可在显示器上读出。手动模式下执行机构可在整个范围内调节。

试运行

使用“快速启动”菜单，智能电气阀门定位器借助于自动启动功能可快速匹配阀门并调整。在初始化过程中，微处理器通过确定以下数据（包括其他）优化控制：

- 零点
- 最大行程
- 作用方向
- 执行机构的定位速度
- 动态定位

监控功能

SITRANS VP300有很多种不同的监控功能。它们监测执行机构和阀门并与定义的限值作比较。如果超过限值，将显示相应的诊断信息。此信息对于执行机构和阀门的诊断或许非常重要。下列测量数据（某些带可调限值）被设定和监测：

- 行程累计
- 行程方向改变次数
- 报警计数
- 死区
- 阀门极限位置（例如阀座磨损或沉淀物堆积的监测）
- 运行小时数（按照温度和行程范围）以及最高/最低温度
- 阀门定位时间

三级报警状态监测

智能电气阀门定位器SITRANS VP300有更多附加的监测功能，状态显示源自故障信号的检测。故障严重程度按“交通灯”的方式进行分类，用绿色、黄色和红色扳手符号表示（PDM软件或维护站中）。SIMATIC PDM和维护站中的符号表示意义如下：

- 需要维护用绿色扳手指示
- 急需维护用黄色扳手指示
- 临近故障或故障用红色扳手指示

用户在阀门或执行机构在产生重大故障前就能够提前检测到，及时发出报警信号，避免系统停车。用户可利用适当的维修策略保证系统可靠，例如某一个部件逐渐失效而触发报警。三级报警同样可为下述现象作早期检测和报警，例如填料盒的静摩擦力、阀芯/阀座的磨损，及挂料与结垢等。

报警信号既可通过定位器数字通道输出，也可通过HART通讯接口输出。

有三路数字输出，HART通讯提供以下信息：


- 多种报警信号间的差异
- 用趋势图表示位置控制回路参数
- 所有控制回路参数的条形柱状图

定位器显示器也指示分级维护请求，包括故障源的识别。

SITRANS VP300

技术描述

操作模式

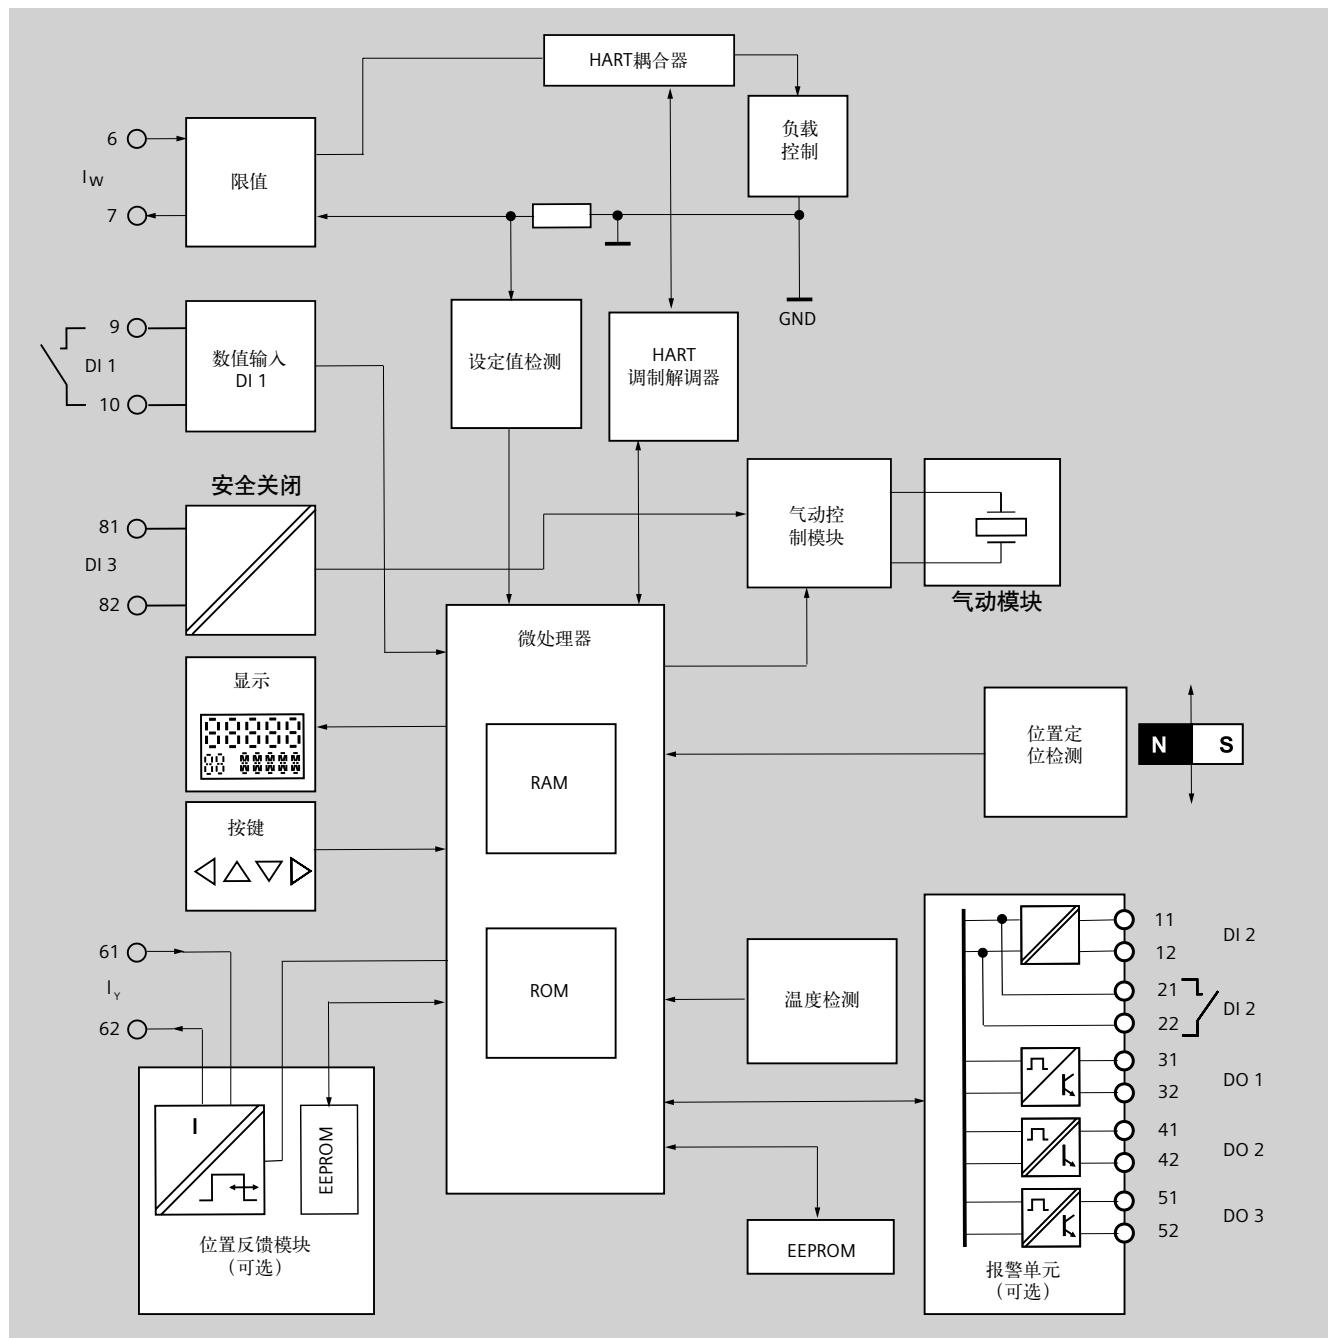

SITRANS VP300智能电气阀门定位器功能图

技术规范

SITRANS VP300(所有型号)

常规数据

行程范围(直行程执行机构)

3 ~ 60 mm
3 ~ 150 mm
(视所选执行机构而定)

转角(角行程执行机构)

30 ~ 120°

控制器单元¹⁾

- 非线性 <1%
- 重复性 <1%
- 回差 <1%
- 温度影响 < 0.5 %/10 K, 温度范围: -40 ~ +85 °C
- 冲击和振动影响 < 1 % (20 m/s² 或 0.15 mm; 10 ~ 500 Hz)

数字输入DI 1 (端子9/10; 与基型定位器电气连接)

只用于浮点开关; 最大触点容量 0.1 mA, 3V

防护等级

IP66符合Ex 60629标准

材料

• 外壳6DR63*0 (铝)

EN 1706: EN AC-AISI12(Fe)或EN AC-AISI10Mg(Fe)

抗振性

• 谐振 (正弦波), 符合EN 60068-2-6/02/2008

3.5 mm, 2 ~ 27 Hz, 3周期/轴
100 m/s², 27 ~ 200 Hz, 3周期/轴

• 颠簸 (半正弦波) 符合EN 60068-2-29/03.95

250 m/s², 6 ms, 1000次冲击/轴

• 噪声 (数字控制) 符合EN 60068-2-64/04/2008

10 ~ 200 Hz; 1 (m/s²)²/Hz
200 ~ 500 Hz; 0.3 (m/s²)²/Hz

重量

1.15 kg

气候等级

符合DIN EN 60721-3-4

• 存储

1K3

• 运输

2K4

• 操作²⁾

4K4, 只适用-40 ~ +85 °C

证书和批准

符合压力设备指令等级(PED 97/25/EC)

对于流体1组的气体, 遵守要求第3条第3段

CE标志

您可以在因特网上查找EC符合性声明相应的标准, 包括相关版本。

SITRANS VP300(所有型号)

气动数据

备用动力 (气源)

压缩空气和氮气

• 压力

空气质量符合ISO 8675-1

1.4 ~ 8 bar

• 固体颗粒尺寸与密度

等级3

• 压力露点

等级3 (低于环境温度最低20 K)

• 油浓度

等级3

阀全开流量

• 空气进口阀 (降压执行机构)

7.5 Nm³/h

- 2 bar

10.6 Nm³/h

- 4 bar

13 Nm³/h

- 6 bar

14.4 Nm³/h

• 空气出口阀 (降压执行机构)

20.4 Nm³/h

- 2 bar

25 Nm³/h

- 4 bar

< 9.5 · 10-2 Nm³/h

- 6 bar

单作用与双作用

受控状态下耗气量

设备型号

IP44

钢制压力表

• 防护等级

• 抗振

符合En 837-1

通信

版本6

• HART

语言

英语, 德语, 西班牙语, 法语,

• 菜单语言

意大利语, 汉语

1) 所有的百分比值通过20 mm行程或90°转角, 按IEC 61514-2测得。

2) 在低于-20 °C时, LCD刷新率降低; 高于70 °C时, LCD对比度下降。

SITRANS VP300

技术规范

SITRANS VP300	基型产品 不带防爆	基型产品 本安防爆Ex ia(ib)
防爆符合ATEX	无	Ex ia(ib), II 2 G Ex ia IIC T6/T4 1区
安装区域		T4: -40 ~ +80 °C T6: -40 ~ +50 °C
操作运行环境温度	-40 ~ +85 °C	
电气数据		
设定输入I _w		
两线制连接 (端子6/87)		
额定信号范围	4 ~ 20 mA	
备用电源维持电流	≥3.8 mA	
必需的负载电压		
U _B (20 mA时负载电阻)		
• 不带HART (6DR630*)	≤6.5 V (325欧)	≤7.5 V (375欧)
• 带HART (6DR631*)	≤7.5 V (375欧)	≤8.5 V (420欧)
• 静态损坏极限	30 V (内部电流容量负载约+50 mA); -150 mA (电极连接)	-
等效内部电容C _i	-	≤33 nF
等效内部电感L _i	-	≤0.19 mH
电气连接的峰值数值:	-	本安U _i = 30 V DC; I _i = 100 mA; P _i = 1 W
数字输入DI 1 (端子9/10, 基型产品电气连接)		
只适用与浮点开关: 最大负载容量0.1 mA, 3V		
外部连接电容C _o	-	≤1 μF
外部连接电感L _o	-	≤1 mH
电气连接峰值数值	-	本安U _o = 5V DC; I _o = 0.5 mA; P _o = 2.5 mW
数字输入DI 3 (端子81/82使用开关可激活用于安全关断)		
输入电阻	>20 kΩ	
切换至“启用”位置		
• 信号状态“0” = 安全关断	0 ~ 4.5 V或不连接	
• 信号状态“1” = 常规操作	13 ~ 30 V	
切换至“禁止”位置		
• 常规控制模式; 安全关断未激活	0 ~ 30 V或不连接	
内部电容C _i	-	忽略
内部电感L _i	-	忽略
电气连接峰值数值	-	本安U _i = 30 V DC; I _i = 100 mA; P _i = 1 W
接口		
• 电路	接线端子2.5 AWG28-12; 电缆接头(M20x1.5 或 1/2 - 14 NPT)或M12插头	
• 气路	OPOS接口(VDI/VDE 3847)	

选型和订货数据		订货号	选型和订货数据		订货号
SITRANS VP300电气定位器 D)	6 D R 6 3	- - - - A 0	SITRANS VP300电气定位器 D)	6 D R 6 3	- - - - A 0
型式			特殊设计		订货代码
2线制	0		订货号后加“-Z”，并注明 订货代码		
• 不带HART	1				
• 带HART					
外壳设计	0		不锈钢标签	A01	
铝, 涂漆			3行		
执行机构	1		第一行：文本Y17		
单作用	2		第二行：文本Y15		
双作用 ¹⁾			第三行：文本Y16		
防爆	NN		配不锈钢消音器	A40	
无	E		证书		
ATEX/IECEx			出厂检查	C11	
Ex ia,Zone 1			SIL,只用于单作用定位器	C20	
Ex ic,Zone 2			(您必须订购此证书以获得SIL 认证的设备)		
Ex iaD,Zone 21			测量点描述	Y15	
<u>FM/CSA</u> ¹⁾			最多16个字符，在文本中 说明Y15...		
IS,Class I,Zone 1,IIC	G		测量点文字说明	Y16	
IS,Class I,Div 1 ABCD			最多24个字符，在文本中 说明Y16...		
NI,Class I,zone 2,IIC			测量点位号 (TAG No)	Y17	
NI,Class I,Div 2,ABCD			最多8个字符，在文本中 说明Y17...		
IS,Class II,III,Div 1,EFG					
<u>ATEX/IECEx</u> ¹⁾					
Ex n,Zone 2	N				
Ex tD,Zone 22	S				
<u>FM/CSA</u> ¹⁾	A				
NI,Class I,Zone 2,IIC	B				
NI,Class I,Div 2,ABCD	C				
NI,Class II,III,Div 2,EFG	D				
防爆批准	E				
Without	F				
ATEX,IECEx,FM,CSA,GOST, NEPSI,INMETRO ¹⁾					
ATEX,IECEx					
<u>FM</u> ¹⁾					
CSA ¹⁾					
GOST ¹⁾					
NEPSI ¹⁾					
INMETRO ¹⁾					
电气连接					
电缆接头M20x1.5	1				
螺纹适配器1/2 – 14NPT	2				
M12插头	3				
限位监测	0				
无	1				
报警模块, 电子 ¹⁾	0				
可选模块	1				
无					
位置反馈模块4 ~ 20 mA ¹⁾					
OEM型式		A			
无					

1) 准备中

D) 接受出口规定AL:N, ECCN:EAR99H

注:

使用SITRANS VP300, 您需要相匹配的磁体支架(包含磁体)

您可以作为安装套件的部件订购，也可以单独订购。

SITRANS VP300


选型和订货数据

选型和订货数据		订货号		选型和订货数据		订货号	
SITRANS VP300 D)		6 D R 6 0 3 - - - - A		SITRANS VP300 D)		6 D R 6 0 3 - - - - A	
电气定位器安装组件				电气定位器安装组件			
安装组件材料				气动连接			
铝	1			G 1/4	1		
执行机构类型				1/4-18 NPT	2		
单作用	1			关断阀 ¹⁾ 用于在线更换			
双作用 ¹⁾	2			无	0		
安装组件型式				有	1		
标准直行程执行机构				按 VDI/VDE 3845 标准的电磁阀接口			
• 行程至60mm		A A		无	0		
• 行程至150mm ¹⁾		A B		有 (气动连接仅提供G 1/4)	1		
标准角行程执行机构				压力表			
• 用于现有的安装支架 按VDI/VDE 3845		B A		无		A	
• 用于执行机构按VDI/VDE 3845, 安装孔30x80x20mm		B B		钢制压力表, 刻度bar/Mpa/psi		B	
• 用于执行机构按VDI/VDE 3845, 安装孔30x80x30或30x130x30 ¹⁾		B C		磁铁支架 (包含非接触式 位置检测的磁铁)			0
• 用于执行机构按安装孔 30x130x50 ¹⁾		B D		无			1
制造商规定的直行程执行 机构集成接口				有			
• Flowserv FlowAct127/252/ 502/700 ¹⁾		C A		特殊设计		订货代码	
• ARCA ARCAPAQ type 812 ¹⁾		C B		测量点位号 (TAG No.)		Y17	
• RTK ST 6115/6135/6160 (气动连接仅提供G 1/4)		C C 1	0	最多8个字符, 在文本中 说明Y17...			
• Fisher GX ¹⁾		C D					
制造商规定的角行程执行机构 集成接口							
• Neles 系列EC 05-14 和 EJ 05-14 ¹⁾		D A					
Samson 直行程执行机构							
• 集成安装3277型		E A	0				
• 集成安装3277-5型		E B	0				
• 其他型号按IEC60534-6-1, 行程至60mm ¹⁾		E C					
• 其他型号按IEC60534-6-1, 行程至150mm ¹⁾		E D					
其他直行程执行机构							
• SIPARTPS2机械接口适配板, 行程至60mm		F A					
• Fisher 656和667系列30/34/ 40/45/46/50/60行程至60mm ¹⁾		F B					
• Fisher 656和667系列70/76/ 80/87/100行程至150mm ¹⁾		F C					
• RTK ST 6141行程至60mm (气动连接仅提供G 1/4)		F D 1					
• RTK ST 6141行程至150mm (气动连接仅提供G 1/4)		F E 1					
其他角行程执行机构							
• Masoneilan Camflex II		G A					
• Neles BC/BJ 6-20 ¹⁾		G B					


选型与订货数据	订货号
附件	
磁体支架 (包含磁体)	
• 直行程执行机构可达60mm	6DR6 003-1P
• 角行程与直行程执行机构>60mm	6DR6 003-2P
单作用压力表	
• 铝制模块, G1/4气路连接, 钢制压力表, 刻度bar/Mpa/psi, 螺纹G1/8	6DR6 003-1MG1
• 铝制模块, 1/4-18 NP气路连接, 钢制压力表, 刻度bar/Mpa/psi, 螺纹1/8-27 NPT	6DR6 003-1MN1
双作用压力表 ¹⁾	
• 铝制模块, G1/4气路连接, 钢制压力表, 刻度bar/Mpa/psi, 螺纹G1/8	6DR6 003-2MG1
• 铝制模块, 1/4-18 NP气路连接, 钢制压力表, 刻度bar/Mpa/psi, 螺纹1/8-27 NPT	6DR6 003-2MN1
关断模块 (单作用和双作用) ¹⁾	
• 铝制	6DR6 003-8L
电磁阀接口模块 符合VDI/VDE 3845	
• 铝制模块, G1/4气路连接 (不用于集成行执行机构)	6DR6 003-85G1
位置反馈模块 (4~20mA) ¹⁾	
• 无防爆	6DR6 003-8J
• Exia/lib与EXN	6DR6 003-6J
报警模块, 电子 ¹⁾	
• 无防爆	6DR6 003-8A
• Exia/lib与Exn	6DR6 003-6A
电磁阀盖板	
• 铝	6DR6 003-8SC1
文件	
• 德文操作手册	A5E01258635
• 英文操作手册	A5E01258666

1)准备中


尺寸图

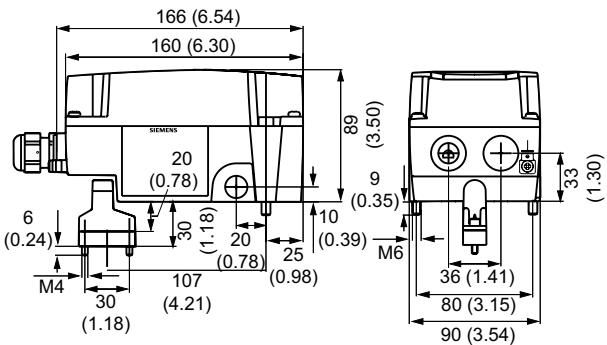

直行程执行机构, 尺寸单位 : mm

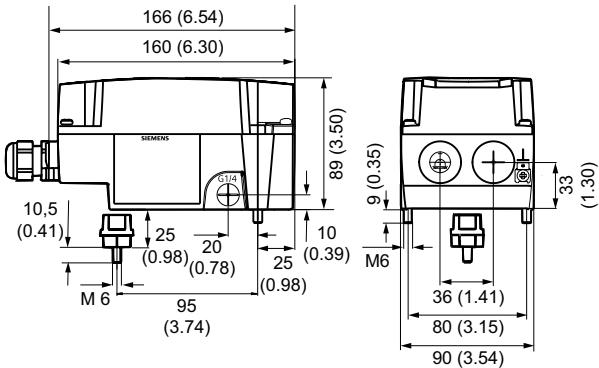

角行程执行机构, 尺寸单位 : mm

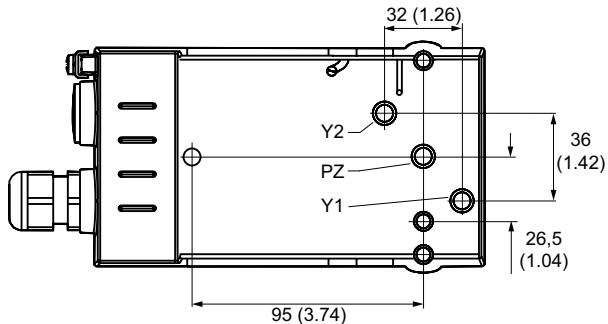

后视图, 尺寸单位 : mm

SIPART PS2

技术描述

纵览



电气定位器 SIPART PS2 带 Makrolon 外壳



电气定位器 SIPART PS2 Ex d 带隔爆铝外壳



电气定位器 SIPART PS2 带不锈钢外壳

SIPART PS2 电气定位器用于控制气动直行程或角行程执行机构这类终端控制元件。电气定位器驱动执行机构至与设定点相应的阀位。附加输入功能可用于锁定阀位或驱动阀门到安全位置。为实现此功能，一个数字输入通道已作为标准配置集成在基型产品中。

益处

SIPART PS2 定位器提供了决定性优点：

- 安装简单，自动初始化（零位和行程范围自动调整）
- 操作简便
 - 使用三个按钮和双行显示可进行本地操作（手操）和组态
 - 通过SIMATIC PDM 组态
- 高质量的控制源于在线自适应程序
- 稳态工作时耗气量可忽略不计
- "紧密关闭" 功能（确保对阀座最大的定位压力）
- 通过简单的组态可实现众多功能（例如设置特性曲线和极限值）
- 对阀门和执行机构的扩展诊断功能
- 直行程和角行程执行机构采用同一型号的定位器
- 可动部件少，因此对振动不敏感
- 在极端的外界环境中，可选择外部非接触式位置传感器
- "智能电磁阀": 同一台定位器中具备部分行程测试及电磁阀功能
- 部分行程测试，例如可用于安全阀
- 可使用天然气作气源
- SIL 2 认证

应用

SIPART PS2 定位器主要用于以下行业：

- 化工/石化
- 电厂
- 造纸和玻璃
- 水和污水
- 食品和制药
- 海上平台

SIPART PS2 定位器有以下几种产品型式：

- 用于单作用执行机构：钢纤维强化聚酯、不锈钢或铝及隔爆外壳（Ex d）
- 用于双作用执行机构：钢纤维强化聚酯、不锈钢及隔爆外壳（Ex d）
- 用于非危险场所
- 用于危险场所的各种型号
 - 本安防爆型 "Ex i"
 - 隔爆型 "Ex d"
 - 无火花型 "Ex n"，粉尘防爆型 "Ex tD"

以及：

- 0/4 ... 20 mA 控制信号，带/不带HART通信
- 具有 PROFIBUS PA 通信接口
- 具有 Foundation Fieldbus (FF) 通信接口

防爆产品

可提供下列型式产品用于有爆炸危险的环境中：

- 隔爆型设计用于1区及1区I级
- 本安型设计用于1区及1区I级
- 无火花型和限能设计用于2区及2区I级
- 粉尘防爆设计用于22区
- 粉尘防爆设计用于1区II级、2区III级

不锈钢外壳用于极端环境条件

SIPART PS2 提供不锈钢外壳（无液晶显示窗口）用于特殊腐蚀性环境（例如海上平台、氯碱厂等）。其功能与基型产品相同。

设计

SIPART PS2 定位器是一种采用高集成微处理器的数字式现场设备。

定位器由以下部件组成：

- 壳体和盖子
- PCB – 带或不带HART通信，或符合以下通信协议
 - PROFIBUS PA 规范, IEC 61158-2; 总线供电, 或
 - Foundation Fieldbus (FF) 规范, IEC 61158-2, 总线供电
- 位置检测系统
- 螺丝接线端子盒
- 压电阀预控的气动阀组

阀组位于壳体内，气源和定位压力的气动连接在定位器右侧。压力表组件和/或安全电磁阀可作为可选件接在那里。使用适当的安装组件，SIPART PS2 定位器可安装到直行程或角行程执行机构上。壳体内电路板安装架提供数个插槽，用于单独订购的具有下列功能的电路板：

↓模块：

- 二线制 4~20mA位置反馈模块

报警模块（3路输出，1路输入）：

- 采用数字信号发出直行程或转角两个限位信号。两个限位值可独立设置为最大或最小值。
- 在自动模式时，如果终端控制元件不能到达设定位置或定位器发生故障，输出一个报警信号。
- 第二个数字输入通道用于报警联锁信号，触发安全响应，例如锁定功能或至安全位置。

通过槽式触发器发出限位信号（SIA 模块）

通过槽式触发器可发出两个冗余的限位信号，符合NAMUR信号标准（EN 60947-5-6）。一个报警输出也集成于此模块中（见报警模块）。

通过机械触点发出限位信号（机械限位触点模块）

通过开关触点可发出两个冗余的限位信号。一个报警输出也集成于此模块中（见报警模块）。

上述所有模块都符合：

所有信号互相以及与基本单元电气隔离。The outputs indicate self-signalling faults. 所有模块易于安装。


定位器位置检测系统与控制单元分体安装

SIPART PS2 所有外壳型式（隔爆型除外），其位置检测系统与控制单元都可分体连接。行程或角度的测量可在执行机构上直接进行。控制单元再安装在一定距离远处，例如安装在管道或类似安装件上，通过一根电缆连接到位置检测系统，用一根或两根气管与执行机构连接。这种分体设计常用于环境条件超过定位器的规定使用条件（例如强振）。

下列装置用来测量直行程或角度：


- NCS 传感器
- 外部位置检测系统 C73451-A430-D78
- 普通电位器（电阻10 k），例如用于较高的环境温度或其他特殊场合

对于短行程的小型执行机构来说，推荐使用线性电位器，因为一方面线性电位器所需的安装空间很小，另一方面其短行程的变送特性很理想。

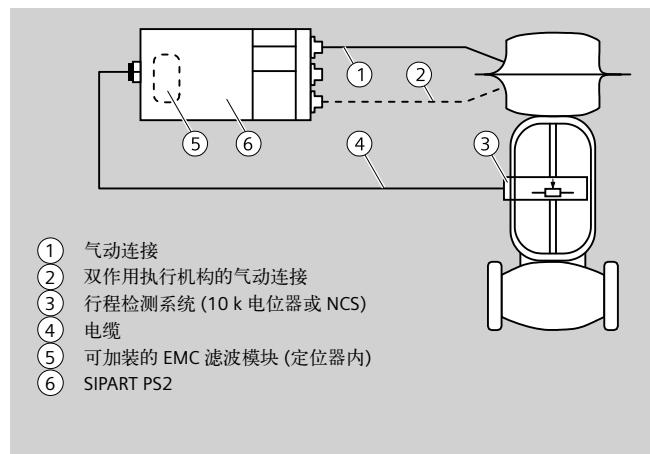

分体安装的行程检测系统和控制单元


非接触式位置传感器 (NCS)

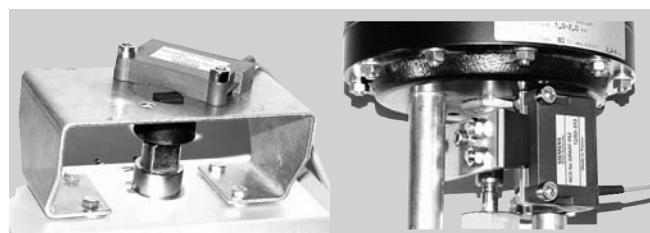

用于角行程执行机构（左）和行程≤14 mm直行程执行机构（右）的非接触式位置传感

SIPART PS2

技术描述

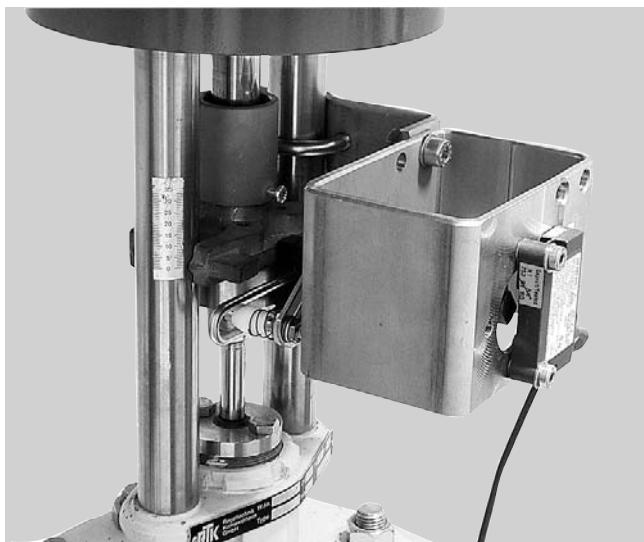

NCS 用于行程 >14 mm

NCS 传感器即非接触式位置传感器。所有耦合元件，如用于角行程执行机构的耦合轮和驱动销或用于14mm行程以上直行程执行机构的反馈杆均可省去。

其优点：

- 抗振和抗冲击性更强
- 传感器无磨损
- 安装在特小型执行机构上无任何问题
- 小行程无回差

传感器无需另加电源，即 SIPART PS2（非隔爆型）可以在两线制系统中工作。NCS（非接触式位置传感器）由一个罐装的传感器模块和一个安装在直行程执行机构阀杆或角行程执行机构转轴上的磁铁组成。对于行程>14 mm的执行机构，磁铁和NCS预装在不锈钢支架上，此支架的机械接口与定位器本身相同，即它们可以用标准安装组件6DR4004-8V, -8VK 和 -8VL安装。

当使用外部传感器时，为了保证连接等级的EMC符合EC一致性声明，定位器（控制单元）内必须安装EMC滤波模块。（见选型和订货数据“EMC滤波模块”部分）。

功能

SIPART PS2 智能电气定位器的工作原理与传统定位器完全不同。

工作方式

微处理器对设定点和实际位置作比较。如果微处理器检测到偏差，它用一个五步开关程序来控制压电阀，压电阀调节进入气动执行机构气室的气流量。

微处理器根据偏差（设定点和实际位置）的大小和方向，输出一个电控指令给压电阀。压电阀将控制指令转换为气动位置增量。

当控制偏差很大时（高速区），定位器输出一个信号；当控制偏差不大时（低速区），定位器输出连续脉冲；当控制偏差很小（自适应或可调死区内），则没有定位信号输出。

执行机构的直线或转角位移通过安装组件检测并传递到安装在反馈轴和固定的齿轮传动机构上的高质量电位器。

装在直行程执行机构上的组件检测的角度误差被自动地校正。

当连接在两线制系统中，SIPART PS2完全从4~20mA设定信号中获取电源。也可以从PROFIBUS总线信号中获取电源（SIPART PS2 PA）。对于FOUNDATION Fieldbus 型同样适用。

带预控压电阀的气动阀组

压电阀可以释放很短的控制脉冲，因而能够达到很高的定位精度。主导元件是一个压电挠曲切换装置，控制气动主控制部件的开关。压电阀组具有极长的工作寿命。

本地操作

本地操作使用内置的显示器和三个按钮。通过按钮可进行手-自动工作模式切换、组态及诊断。

在手动模式，可在整个行程阀门驱动阀门动作。

用 SIMATIC PDM组态软件进行操作和监控

组态软件SIMATIC PDM 允许对设备进行简单的操作、监控、组态和参数设置。通过SIMATIC PDM 也可从设备读取诊断信息。通过HART协议或PROFIBUS PA 可实现通信。对于HART协议，通过HART调制解调器和HART兼容的输入/输出模块（远程I/O）都可访问此设备。对这两种形式的通信，都可通过相应的设备描述文件，如GSD 和（增强型）EDD。

另外，SITRANS DTM 提供基于经测试检验的EDD技术的软件，通过使用FDT格式应用软件（如PACTware）的DTM（设备类型管理员）可用来设置现场设备的参数。SITRANS DTM 和必须的设备特定的增强型EDD可免费下载。软件提供了HART和PROFIBUS 相应的通信接口。

自动初始化

使用一个简单的组态菜单，可快速配置SIPART PS2，也可通过自动初始化功能进行调节。

在初始化期间，微处理器自动确定执行机构的零点、最大行程、作用方向和定位速度。用这些数据来确定最小脉冲时间和死区，从而优化控制效果。

低气耗

SIPART PS2 的一个特点就是本身耗气量极低。传统定位器耗气量很大。由于现代压电技术的使用，SIPART PS2 只在动作时耗气，这意味着在很短时间内就可以收回本身投资。

全面的监控功能

SIPART PS2 具有多种监测功能，监测执行机构和阀门的变化，当超过设定的限值，发出报警信号。此信息对执行机构和阀门的诊断或许非常重要。可确定和监测的测量数据（某些数据的限值可调制）包括：

- 累计行程
- 动作方向改变次数
- 报警计数
- 自适应死区
- 阀门极限位置（如阀座磨损或沉淀的检测）
- 运行小时数（按温度段和行程段）以及最低/最高温度
- 压电阀的工作次数
- 阀门定位时间
- 执行机构泄露

三级报警状态监测

智能电气SIPART PS2定位器具有更多的监测功能。状态显示源自定位器活动故障的监测。故障的严重程度用“交通灯信号”分级，用绿色、黄色和红色扳手表示（在SIMATIC PDM和维护站指示）：

- 需要维护（绿色扳手）
- 急需维护（黄色扳手）
- 临近故障或故障发生（红色扳手）

这使得用户在可能导致系统停车的阀门和执行机构重大故障发生前采取措施。故障指示通过报警信号发出，如执行机构膜片损坏或动作迟滞，使得用户通过适当的维护策略确保系统在任何时候的可靠性。

三级报警同样使得其它故障能早期检测并发出报警信号，如填料盒的静摩擦力、阀芯/阀座的磨损，及挂料和结垢等。

这些故障指示可通过定位器的报警输出（最多3级，见上）接线输出，或通过HART或现场总线接口通信输出。这样，HART, PROFIBUS 和 FF 版本的SIPART PS2 可区别多种不同的故障指示，以及有关装置所有关键过程变量的趋势图和柱状图。

定位器显示器也可显示分级的维护需求，包括故障源标识。

安全功能 SIL 2

SIPART PS2定位器适用于安全功能达SIL 2（按 IEC 61508 或 IEC 61511-1）的特殊要求的装置的控制。

这只针对单作用定位器，带4 ~ 20 mA, PROFIBUS PA 和 FOUNDATION Fieldbus (FF) 输入，安装在带弹簧复位的气动执行机构上。

定位器在故障时按要求排空执行机构，并驱动阀门到预设的安全位置。

此定位器满足下列要求：

- 安全功能达SIL 2，符合IEC 61508或IEC 61511-1，用于安全排气
- 防爆保护用于型号6DR5...-E...
- 电磁兼容性符合EN 61326/A1，附录A.1

SIPART PS 2 用作“智能电磁阀”

开关阀，特别是安全装置，一般由电磁阀控制气路。如果使用 SIPART PS2 取代这种电磁阀，定位器用单一设备执行两项任务（无需额外接线）。

- 第一，它通过排空执行机构按要求切断阀门（SIL 2，见上）
- 第二，它定期（1~365天）执行部分行程测试，防止阀门阻滞，如由于腐蚀或生锈

SIPART PS2 一般处于正常位置（如99%的位置）不变，同时它担当对气动输出回路持续的测试功能，当使用电磁阀时，是做不到的。

控制阀上电磁阀通常在工作期间不能测试。因此当使用了一台4线连接的SIPART PS 2后，因为排气可按要求通过定位器执行，电磁阀就不需要了。这意味着对于控制阀，控制功能和关断功能可由单一设备实现。

组态


在组态模式下，SIPART PS2定位器按要求对以下设置进行组态：

- 输入电流范围 0 - 20 mA 或 4 - 20 mA
- 设定点上升或下降特性
- 定位速度（设定点斜率）
- 分程范围工作：设定点起始值和最大值可调
- 响应区间（死区）：自适用或固定
- 作用方向：随设定点上升，输出压力上升或下降
- 定位范围的限定（阀门工作的起始值和最大值）
- 阀门位置报警限：最小值和最大值
- 自动“紧密关闭”（响应阈值可调）
- 行程可按阀门特性曲线修正
- 数字输入的功能
- 报警输出的功能等

不同SIPART PS2 型号的组态基本相同。

SIPART PS2

技术描述

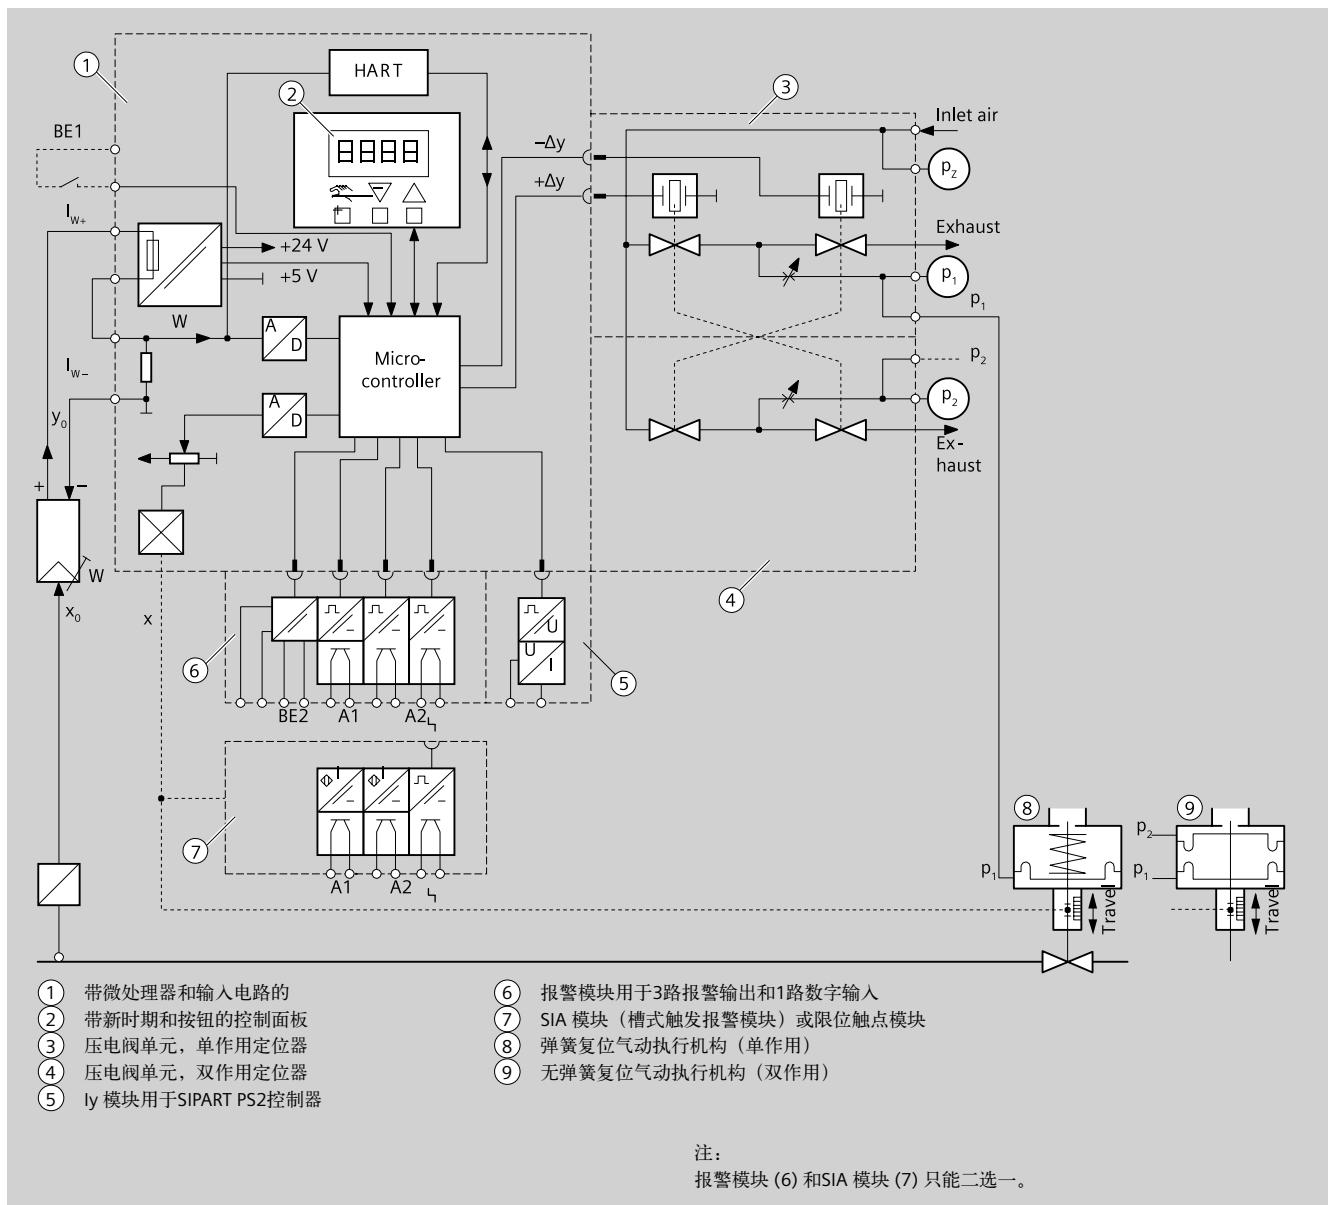

SIPART PS2 电气定位器功能图

技术规范

SIPART PS2 (所有型号)	
额定条件	见20页技术规范
允许的工作环境温度	
防护等级¹⁾	IP66 按EN 60529/NEMA 4X
安装位置	任意：气动连接口和排气口在潮湿环境中不能向上
抗振性	
•谐振（正弦波） 符合EN 60068-2-6/05.96	3.5 mm, 2 ... 27 Hz, 3个周期/轴 98.1 m/s ² , 27 ... 300 Hz, 3个周期/轴
•冲击（半正弦波） 符合EN 60068-2-29/03.95	150 m/s ² , 6 ms, 1000 次冲击/轴
•噪声（数字控制） 符合EN 60068-2-64/08.95	10 ... 200 Hz; 1 (m/s ²) ² /Hz 200 ... 500 Hz; 0.3 (m/s ²) ² /Hz 4小时/轴
•建议整体装置的连续工作范围	≤30 m/s ² 无谐振锐度
气候等级	符合EN 60721-3-4
•贮存 ²⁾	1K5, but -40 ... +80 °C
•运输 ²⁾	2K4, but -40 ... +80 °C
•操作 ³⁾	4K3, but -30 ... +80 °C ⁴
气动数据	
气源	压缩空气、氮气或清洁天然气
•压力	1.4 ... 7 bar
气源质量符合ISO 8573-1	
•固体颗粒大小和密度	2级
•露点	2级（低于环境温度最小20K）
•含油量	2级
气容 (DIN 1945)	
•进气 ⁵⁾	
- 2 bar	4.1 Nm ³ /h
- 4 bar	7.1 Nm ³ /h
- 6 bar	9.8 Nm ³ /h
•排气 ⁵⁾	
- 2 bar	8.2 Nm ³ /h
- 4 bar	13.7 Nm ³ /h
- 6 bar	19.2 Nm ³ /h
阀门泄漏量	< 6.10 ⁻⁴ Nm ³ /h
节流率	可调∞ : 1
稳态耗气量	< 0.036 Nm ³ /h
设计	
工作模式	
•行程范围（直行程执行机构）	3 ... 130 mm (定位器反馈轴转角16 ... 90°)
•转角范围（角行程执行机构）	30 ... 100°
安装	
•在直行程执行机构上	使用安装组件 6DR4004-8V 和外加反馈杆(必要时)6DR4004-8L在执行机构的侧柱或平面上，按IEC 60534-6-1 (NAMUR)。
•在角行程执行机构上	使用安装组件 6DR4004-8D执行机构上的安装面符合 VDI/VDE 3845和 IEC 60534-6-2；执行机构上提供必要的安装接口。
材料	
•外壳	
- 6DR5**0-*** (Makrolon)	玻璃纤维强化聚酯
- 6DR5**1-*** (铝)	GD AlSi12
- 6DR5**2-*** (不锈钢)	奥氏体不锈钢 材料号：1.4581
- 6DR5**5-*** (铝, 隔爆)	GK AlSi12
•压力表模块	铝, 阳极氧化
重量, 基型产品	
•玻璃纤维强化聚酯外壳	约 0.9 kg
•铝外壳	约 1.3 kg
•不锈钢外壳	约 3.9 kg
•隔爆型铝外壳	约 5.2 kg
尺寸	见34页尺寸图
定位器类型	
•Makrolon 外壳	单作用和双作用
•铝外壳	单作用
•隔爆铝外壳	单作用和双作用
•不锈钢外壳	单作用和双作用
压力表	
•防护等级	
- 塑胶压力表	IP31
- 钢制压力表	IP44
- 不锈钢 316 压力表	IP54
•抗振性	符合 EN 837-1
控制器	
控制单元	
•五点开关	自适应
•死区	
- dEbA = Auto	自适应
- dEbA = 0.1 ... 10 %	设为固定值

SIPART PS2

技术规范

模数转换器	
•扫描时间	10 ms
•分辨率	≤0.05%
•转换误差	≤0.2%
•温度影响	≤0.1%/10K
周期	
•20mA/HART 设备	20 ms
•PA 设备	60 ms
•FF 设备	60 ms(最小循环时间)
证书和批准	
压力装置分级指示 (PED 97/23/EC)	对于气体组1，符合第3款第3段要求(合理的工程实践SEP)
CE标志	符合相关欧洲标准-EC一致性声明。
EMC要求	见网上或包含在产品内的EC一致性声明。

- 1) 外壳检视窗最大冲击能量1焦耳。
- 2) ≤0 °C时，调试期间应确保定位器供气以干燥的气源工作了足够长的时间。
- 3) ≤-10 °C时，显示器刷新率降低。
- 4) -20 ... +80 °C针对6DR55..-0G..., 6DR56..-0G...,
6DR55..-0D... 和 6DR56..-0D...
- 5) 隔爆型 (6DR5..5...) 减少约20 %。

SIPART PS2 带/不带HART

	基型产品 无防爆	基型产品 隔爆	基型产品 本安	基型产品 无火花和粉尘 Ex ic/Ex nL/Ex nA/Ex tD
输入				
<u>2-线连接 (端子 6/8)</u>				
额定信号范围			4...20mA	
电源维持电流			$\geq 3.6\text{mA}$	
所需负载电压 U_s (20mA时对应的 Ω)				
• 不带 HART (6DR50..)				
- 典型	6.36V($=318\Omega$)	6.36V($=318\Omega$)	7.8V($=390\Omega$)	7.8V($=390\Omega$)
- 最大	6.36V($=324\Omega$)	6.36V($=324\Omega$)	8.3V($=415\Omega$)	8.3V($=415\Omega$)
• 不带 HART (6DR53..)				
- 典型	7.9V($=395\Omega$)	-	-	-
- 最大	8.4V($=420\Omega$)	-	-	-
• 带 HART (6DR51..)				
- 典型	6.6V($=330\Omega$)	6.6V($=330\Omega$)	-	-
- 最大	6.72V($=336\Omega$)	6.72V($=336\Omega$)	-	-
• 带 HART (6DR52..)				
- 典型	-	8.4V($=420\Omega$)	8.4V($=420\Omega$)	8.4V($=420\Omega$)
- 最大	-	8.8V($=440\Omega$)	8.8V($=440\Omega$)	8.8V($=440\Omega$)
• 静态损坏极限	$\pm 40\text{ mA}$	$\pm 40\text{ mA}$	-	-
最大内部电容 C_i				
• 不带 HART	-	-	22nF	22nF(at" nL ")
• 带 HART	-	-	7nF	7nF(at" nL ")
最大内部电感 L_i				
• 不带 HART	-	-	0.12mH	0.12mH(at" nL ")
• 带 HART	-	-	0.24mH	0.24mH(at" nL ")
以此峰值连接电路	-	-	本安 $U_i=30\text{V}$ $L_i=100\text{mA}$ $P_i=1\text{W}$	At" nA "and" tD " $U_n=30\text{V DC}$ $L_n=100\text{mA}$ at" nL " $U_i=30\text{V}$ $L_n=100\text{mA}$
试验电压			840V DC, 1s	
数字输入 BE1 (端子 9/10; 电连接至基型产品)			仅适用于浮动触点; 最大触点负载 $<5\mu\text{A}$ at 3V	
<u>3-/4-线设备 (端子2/4和6/8) (6DR52.. and 6DR53..)</u>	18...35V DC	18...35V DC	18...30V DC	18...30V DC
电源 U_H			$(U_H-7.5\text{V})/2.4\text{K}$	
电流消耗 I_H	-	-	22nF	22nF(at" nL ")
最大内部电容 C_i	-	-	0.12mH	0.12mH(at" nL ")
最大内部电感 L_i	-	-	本安	At" nA "and" tD "
以此峰值连接电路	-	-	$U_i=30\text{V DC}$ $L_i=100\text{mA}$ $P_i=1\text{W}$	$U_n=30\text{V DC}$ $L_n=100\text{mA}$ at" nL " $U_i=30\text{V}$ $L_n=100\text{mA}$

SIPART PS2

技术规范

	基型产品 无防爆	基型产品 隔爆	基型产品 本安	基型产品 无火花和粉尘 Ex ic/Ex nL/Ex nA/Ex tD
电流输入 I_w			4...20mA	
• 额定信号范围				
• 20 mA时负载电压	$\leq 0.2 \text{ V} (= 10 \text{ } \Omega)$	$\leq 0.2 \text{ V} (= 10 \text{ } \Omega)$	$\leq 1 \text{ V} (= 50 \text{ } \Omega)$	$\leq 1 \text{ V} (= 50 \text{ } \Omega)$
• 最大内部电容 C_i	-	-	22 nF	22 nF (at "nL")
• 最大内部电感 L_i	-	-	0.12 mH	0.12 mH (at "nL")
• 以此峰值连接电路	-	-	本安 $U_i = 30 \text{ V DC}$ $I_i = 100 \text{ mA}$ $P_i = 1 \text{ W}$	At "nA" and "tD": $U_n = 30 \text{ V DC}$ $I_n = 100 \text{ mA}$ at "nL": $U_i = 30 \text{ V DC}$ $I_i = 100 \text{ mA}$
电隔离	U_H 和 I_w 之间	U_H 和 I_w 之间	U_H 和 I_w 之间 (2个本安电路)	U_H 和 I_w 之间
试验电压			840V DC, 1s	
数字输入 BE1 (端子 9/10; 电连接至基型产品)			仅适用于浮动触点; 最大触点负载 $<5\mu\text{A}$ at 3V	
设计				
电连接				
• 螺丝端子			2.5 AWG28-12	
• 电缆接头	M20x1.5 or $\frac{1}{2}$ - 14 NPT	Ex d 认证电缆接头 M20x1.5, $\frac{1}{2}$ - 14 NPT 或 M25x1.5	M20x1.5 或 $\frac{1}{2}$ - 14 NPT	M20x1.5 或 $\frac{1}{2}$ - 14 NPT
气动连接			阴螺纹 G $\frac{1}{4}$ or $\frac{1}{4}$ - 18 NPT	
证书、批准、防爆				
允许的工作环境温度	-30...+80 °C		T4: -30...+80 °C T5: -30...+65 °C T6: -30...+50 °C	
			≤-10 °C时, 显示器刷新率降低。对于带防爆保护的主设备而言, 以下描述适用: 当使用 ly 模块 6DR4004-6J 时, 只允许 T4。	
防爆保护按照	-	Zone 1: II 2 G Ex d IIC T6	Zone 1: II 2 G Ex ia IIC T6//4 Gb	Zone 2: II 3 G Ex ic IIC T6/T4 Gc II 3 G Ex nL IIC T6/T4 Gc II 3 G Ex nA nL IIC T6/T4 Gc
ATEX/IECEx				Zone 22: II 3 D Ex tD A22 IP66 T100 °C
FM/CSA		XP, Class I, Division 1 Class I, Zone 1, Ex d DIP, Class II, Division 1 DIP, Class III	IS, Class I, Division 1 Class I, Division 1, Ex i	NI, Class I, Division 2 Class 1, Zone 2
安装场所	-	Zone 1	Zone 1	Zone 2/22

SIPART PS2 带 PROFIBUS PA

	基型产品 无防爆	基型产品 隔爆	基型产品 本安	基型产品 无火花和粉尘 Ex ic/Ex nL/Ex nA/Ex tD
输入				
电源 (端子6/7)			总线供电	
总线电压	9 ... 32 V	9 ... 32 V	9 ... 24 V	9 ... 32 V
• 总线连接带供电单元			本安 FISCO	At "nA" and "tD": Un = 32 V DC at "nL": FNICO
- 最大供电电压 U_o	-	-	17.5 V	17.5 V
- 最大短路电流 I_o	-	-	380 mA	570 mA
- 最大功率 P_o	-	-	5.32 W	-
• 总线连接带安全栅			本安	at "nL"
- 最大供电电压 U_o	-	-	24 V	32 V
- 最大短路电流 I_o	-	-	250 mA	-
- 最大功率 P_o	-	-	1.2 W	-
电流消耗			11.5 mA ± 10 %	
附加的出错信号			0 mA	
最大内部电容 C_i	-	-	忽略不计	忽略不计
最大内部电感 L_i	-	-	8 µH	8 µH (at "nL")
安全关断功能可以通过跳线激活 (端子 81/82; 与基型设备电隔离)				
• 输入电阻			> 20 k	
• 信号状态 “0” (关断功能激活)			0 ... 4.5 V 或不连接	
• 信号状态 “1” (关断功能不激活)			13 ... 30 V	
• 最大内部电容 C_i	-	-	忽略不计	忽略不计
• 最大内部电感 L_i	-	-	忽略不计	忽略不计
• 连接至电源	-	-	本安	At "nA", "nL" and "tD"
- 最大供电电压 U_i	-	-	30 V	30 V
- 最大短路电流 I_i	-	-	100 mA	100 mA
- 最大功率 P_{oi}	-	-	1 W	-
电隔离	主设备与安全关断的输入之间, 以及与可选模块的输出之间		主设备和安全关断的输入, 以及可选模块输出是隔离的, 本安电路。	主设备和安全关断的输入之间, 以及可选模块的输出之间
试验电压			840V DC,1s	
数字输入 BE1 (端子 9/10; 电连接至主设备)		仅适用于浮动触点; 最大触点负载 <5µA at 3V		
设计				
电连接				
• 螺丝端子		2.5 AWG28-12		
• 电缆接头	M20x1.5 or 1/2-14 NPT	Ex d 认证电缆接头 M20x1.5; 1/2-14 NPT or M25x1.5	M20x1.5 或 1/2-14 NPT	M20x1.5 或 1/2-14 NPT
气动连接		阴螺纹 G 1/4 or 1/4-18 NPT		

SIPART PS2

技术规范

	基型产品 无防爆	基型产品 隔爆	基型产品 本安	基型产品 无火花和粉尘 Ex ic/Ex nL/Ex nA/Ex tD
证书、批准、防爆				
允许的工作环境温度	-30...+80 °C	T4: -30...+80 °C T5: -30...+65 °C T6: -30...+50 °C		
	<p>≤-10 °C时，显示器刷新率降低。对于带防爆保护的主设备而言，以下描述适用：当使用 ly 模块 6DR4004-6J 时，只允许 T4。</p>			
防爆保护按照	-	Zone 1: II 2 G Ex d IIC T6	Zone 1: II 2 G Ex ia IIC T6//4 Gb	Zone 2: II 3 G Ex ic IIC T6/T4 Gc II 3 G Ex nL IIC T6/T4Gc II 3 G Ex nA nL IIC T6/T4 Gc
ATEX/IECEx				Zone 22: II 3 D Ex tD A22 IP66 T100 °C
FM/CSA	-	XP, Class I, Division 1 Class I, Zone 1, Ex d DIP, Class II, Division 1 DIP, Class III	IS, Class I, Division 1 Class I, Division 1, Ex i	NI, Class I, Division 2 Class 1, Zone 2
安装场所		Zone 1	Zone 1	Zone 2/22
通信	第1和第2层按照PROFIBUS PA, 传送技术按照IEC 61158-2; 受控功能; 第7层（协议层）按照PROFIBUS DP, EN 50170 标准, 带扩展PROFIBUS功能 (所有非循环数据、操作变量、反馈和状态循环)			
C2 连接	支持四个连接到主2级; 通信中断60 s 后自动建立连接			
设备版本	PROFIBUS PA profile B, 版本 3.0, 多于150个对象			
对主站信息响应时间	一般 10 ms			
设备地址	126 (交货时)			
PC 参数化软件	SIMATIC PDM: 支持所有设备对象。该软件不在供货范围内。			

SIPART PS2 带 FOUNDATION Fieldbus

	基型产品 无防爆	基型产品 隔爆	基型产品 本安	基型产品 无火花和粉尘 Ex ic/Ex nL/Ex nA/Ex tD
输入				
电源 (端子6/7)			总线供电	
总线电压	9 ... 32 V	9 ... 32 V	9 ... 24 V	9 ... 32 V
• 总线连接带供电单元			本安 FISCO	At "nA" and "tD": Un = 32 V DC at "nL": FNICO
- 最大供电电压 U_o	-	-	17.5 V	17.5 V
- 最大短路电流 I_o	-	-	380 mA	570 mA
- 最大功率 P_o	-	-	5.32 W	-
• 总线连接带安全栅			本安	at "nL"
- 最大供电电压 U_o	-	-	24 V	32 V
- 最大短路电流 I_o	-	-	250 mA	-
- 最大功率 P_o	-	-	1.2 W	-
电流消耗			11.5 mA ± 10 %	
附加的出错信号			0 mA	
最大内部电容 C_i	-	-	忽略不计	忽略不计
最大内部电感 L_i	-	-	8 µH	8 µH (at "nL")
安全关断功能可以通过跳线激活 (端子 81/82; 与基型设备电隔离)				
• 输入电阻			> 20 k	
• 信号状态 “0” (关断功能激活)			0 ... 4.5 V 或不连接	
• 信号状态 “1” (关断功能不激活)			13 ... 30 V	
• 最大内部电容 C_i	-	-	忽略不计	忽略不计
• 最大内部电感 L_i	-	-	忽略不计	忽略不计
• 连接至电源	-	-	本安	At "nA", "nL" and "tD"
- 最大供电电压 U_i	-	-	30 V	30 V
- 最大短路电流 I_i	-	-	100 mA	100 mA
- 最大功率 P_{oi}	-	-	1 W	-
电隔离	主设备与安全关断的输入之间, 以及与可选模块的输出之间		主设备和安全关断的输入, 以及可选模块输出是隔离的, 本安电路。	主设备和安全关断的输入之间, 以及可选模块的输出之间
试验电压			840V DC,1s	
设计				
电连接				
• 螺丝端子			2.5 AWG28-12	
• 电缆接头	M20x1.5 or 1/2-14 NPT	Ex d 认证电缆接头 M20x1.5; 1/2-14 NPT or M25x1.5	M20x1.5 或 1/2-14 NPT	M20x1.5 或 1/2-14 NPT
气动连接			阴螺纹 G1/4 or 1/4- -18 NPT	

SIPART PS2

技术规范

	基型产品 无防爆	基型产品 隔爆	基型产品 本安	基型产品 无火花和粉尘 Ex ic/Ex nL/Ex nA/Ex tD	
证书、批准、防爆保护					
允许的工作环境温度	-30...+80 °C	T4: -30...+80 °C T5: -30...+65 °C T6: -30...+50 °C ≤-10 °C时，显示器刷新率降低。 对于带防爆保护的主设备而言，以下描述适用：当使用 I _y 模块 6DR4004-6J 时，只允许 T4。			
防爆保护按照	-	Zone 1: II 2 G Ex d IIC T6	Zone 1: II 2 G Ex ia IIC T6//4 Gb	Zone 2: II 3 G Ex ic IIC T6/T4 Gc II 3 G Ex nL IIC T6/T4Gc II 3 G Ex nA nL IIC T6/T4 Gc	
ATEX/IECEx				Zone 22: II 3 D Ex tD A22 IP66 T100 °C	
防爆保护按照	-	XP, Class I, Division 1 Class I, Zone 1, Ex d DIP, Class II, Division 1 DIP, Class III	IS, Class I, Division 1 Class I, Division 1, Ex i	NI, Class I, Division 2 Class 1, Zone 2	
FM/CSA					
安装场所		Zone 1	Zone 1	Zone 2/22	
通信					
通信组别和级别		按照 Fieldbus Foundation H1 通信技术规范			
功能块		Group 3, Class 31PS (Publisher Subscriber) 1 个资源块 (RB2) 1 个模拟输出功能块 (AO)			
功能块执行时间		1 个传感器块 (标准高级阀门定位器)			
物理层		AO: 60 ms PID: 80 ms			
FF 注册		123, 511			
设备地址		用 ITK 5.0 测试 22 (交货时)			

可选模块的技术规范

	无防爆保护/带防爆保护Ex d	带防爆保护Ex i	带防爆保护Ex ic/Ex nL/ Ex nA/Ex tD
证书、批准、防爆保护			
防爆保护按照	-	Zone 1: II 2 G Ex ia IIC T6/T4 Gb	Zone 2: II 3 G Ex ic IIC T6/T4 Gc II 3 G Ex nL IIC T6/T4 Gc II 3 G Ex nA nL IIC T6/T4 Gc Zone 22: II 3 D Ex tD A22 IP66 T100 °C
ATEX/IECEx			
防爆保护按照		IS, Class I, Division 1	NI, Class I Division 2
FM/CSA		Class I, Division 1, Ex i	Class I Zone 2
安装场所	-	Zone 1	Zone 2/22
允许的工作环境温度	-30 ... +80 °C	T4: -30 ... +80 °C T6: -30 ... +50 °C ly 模块 6DR4004-6J 只能用于T4。	
报警模块	6DR4004-8A	6DR4004-6A	6DR4004-6A
数字报警输出 A1, A2 报警输出			
• 信号状态			
- 高 (未激活)	导通, $R = 1 \text{ k}, +3/-1\% *$	$\geq 2.1 \text{ mA}$	$\geq 2.1 \text{ mA}$
- 低 *) (已激活)	不导通, $IR < 60 \mu\text{A}$	$\leq 1.2 \text{ mA}$	$\leq 1.2 \text{ mA}$
*) 当主设备故障或断电时, 信号状态同样为低。	*) 当用于隔爆外壳中时, 每路输出的电流消耗必须限定在10 mA内。	电源开关阈值符合 EN 60947-5-6: $U_H = 8.2 \text{ V}, R_i = 1 \text{ k}$	电源开关阈值符合 EN 60947-5-6: $U_H = 8.2 \text{ V}, R_i = 1 \text{ k}$
• 有效内部电容 C_i	-	5.2 nF	5.2 nF (at "nL")
• 有效内部电感 L_i	-	忽略不计	忽略不计
• 电源 U_H	$\leq 35 \text{ V}$	- 本安转接放大器符合 EN 60947-5-6: $U_i = 15.5 \text{ V DC}, I_i = 25 \text{ mA}, P_i = 64 \text{ mW}$	- At "nA" and "tD": $U_H = 15.5 \text{ V DC}$ at "nL": $U_i = 15.5 \text{ V DC}, I_i = 25 \text{ mA}$
• 以此峰值连接到电路	-		
数字输入 BE2			
• 电连接至主设备			
- 信号状态 0		浮动触点, 开	
- 信号状态 1		浮动触点, 关	
- 触点负载		$3 \text{ V}, 5 \mu\text{A}$	
• 与主设备电隔离			
- 信号状态 0		$\leq 4.5 \text{ V}$ 或开路	
- 信号状态 1		$\geq 13 \text{ V}$	
- 电阻		$\geq 25 \text{ k}$	
• 静态损坏极限	$\pm 35 \text{ V}$	-	
• 有效内部电感和电容	-	忽略不计	忽略不计
• 以此峰值连接到电路	-	本安 $U_i = 25.2 \text{ V}$	At "nA" and "tD": $U_n = 25.2 \text{ V DC}$ at "nL": $U_i = 25.2 \text{ V DC}$
电隔离			
试验电压		3路输出、1路输入BE2与主设备相互之间电隔离 $840 \text{ V DC}, 1 \text{ s}$	

SIPART PS2

技术规范

	无防爆保护/带防爆保护Ex d	带防爆保护Ex i	带防爆保护Ex ic/Ex nL/ Ex nA/Ex tD
I _y 模块	6DR4004-8J	6DR4004-6J	6DR4004-6J
位置反馈DC输出		2-线连接	
额定信号范围		4 ... 20 mA, 短路保护	
最大工作范围		3.6 ... 20.5 mA	
电源 U _H	+12 ... +35 V	+12 ... +30 V	+12 ... +30 V
外部负载 R _B [k]	$\leq (U_H [V] - 12 V)/i$ [mA]		
传输误差		$\leq 0,3 \%$	
温度影响		$\leq 0,1\% / 10 \text{ K}$	
分辨率		$\leq 0,1 \%$	
残余纹波		$\leq 1\%$	
最大内部电容 C _i	11 nF		11 nF (at "nL")
最大内部电感 L _i	忽略不计		忽略不计
以此峰值连接至电路	本安		At "nA" and "tD":
	U _i = 30 V DC I _i = 100 mA P _i = 1 W (T4 only)		U _n = 30 V DC I _n = 100 mA P _n = 1 W (T4 only) at "nL": U _i = 30 V DC I _i = 100 mA
电隔离	与主设备电隔离		
试验电压	840 V DC, 1s		

	无防爆保护/带防爆保护Ex d	带防爆保护Ex i	带防爆保护Ex ic/Ex nL/ Ex nA/Ex tD
SIA 模块 带槽式触发的限位变送器和报警输出	6DR4004-8G	6DR4004-6G	6DR4004-6G
限位传送 A1, A2		2-线连接 2-线系统符合EN 60947-5-6 (NAMUR), 转接放大器连接至负载一端 < 1.2 mA 型号 SJ2-SN NC (常闭)	
• 连接 • 信号状态低 (已激活) • 2 个槽式触发器 • 功能 • 有效内部电容 C_i • 有效内部电感 L_i • 以此峰值连接至电路	- - - 额定电压 8 V 电流消耗 : ≥ 3 mA (限位值未响应) ≤ 1 mA (限位值已响应)	41 nF 100 μ H 本安转换放大器符合 EN 60947-5-6 $U_i = 15.5$ V DC $I_i = 25$ mA $P_i = 64$ mW	41 nF (at "nL") 100 μ H (at "nL") At "nA" and "tD": $U_n = DC 15.5$ $V P_n = 64$ mW at "nL": $U_i = DC 15.5$ $V I_i = 25$ mA
报警输出		转换放大器按照 EN 60947-5-6: ($NAMUR$), $U_H = 8.2$ V, $R_i = 1$ k .	
• 连接 • 信号状态高 (未激活) • 信号状态低 (已激活) • 有效内部电容 C_i • 有效内部电感 L_i • 电源 U_H • 以此峰值连接至电路	$R = 1.1$ k $R = 10$ k - - $U_H \leq 35$ V DC $I \leq 20$ mA -	> 2.1 mA < 1.2 mA ≤ 5.2 nF 忽略不计 - 本安转换放大器符合 EN 60947-5-6 $U_{iH} = 15.5$ V DC $I_i = 25$ mA $P_i = 64$ mW	> 2.1 mA < 1.2 mA ≤ 5.2 nF 忽略不计 - At "nA" and "tD": $U_n = 15.5$ V DC at "nL": $U_i = 15.5$ V DC $I_i = 25$ mA
电隔离		3路输出与主设备电隔离。	
试验电压		840 V DC, 1 s	
限位触点模块 带机械开关触点的限位变送器	6DR4004-8K	6DR4004-6K	6DR4004-6K
• 最大负载电流 AC/DC	4 A	以下列峰值连接至本安电路 : $U_i = 30$ V $I_i = 100$ mA $P_i = 750$ mW	以下列峰值连接至本安电路 : at "nL": $U_i = 30$ V $I_i = 100$ mA
• 最大负载电压 AC/DC • 最大内部电容 C_i • 最大内部电感 L_i	250 V/24 V - -	30 V DC 忽略不计 忽略不计	30 V DC 忽略不计 忽略不计
报警输出		转换放大器按照EN 60947-5-6: ($NAMUR$), $U_H = 8.2$ V, $R_i = 1$ k .	-
• 连接 • 信号状态高 (未激活) • 信号状态低 (已激活) • 有效内部电容 C_i • 有效内部电感 L_i • 电源 U_H • 以此峰值连接至电路	$R = 1.1$ k $R = 10$ k - - $U_H \leq 35$ V DC $I \leq 20$ mA -	> 2.1 mA < 1.2 mA ≤ 5.2 nF Negligible - 本安转换放大器符合 EN 60947-5-6 $U_i = 15.5$ V DC $I_i = 25$ mA $P_i = 64$ mW	> 2.1 mA < 1.2 mA ≤ 5.2 nF (at "nL") Negligible - At "nA" and "tD": $U_n = 15.5$ V DC at "nL": $U_i = 15.5$ V DC $I_i = 25$ mA

SIPART PS2

技术规范

	无防爆保护	带防爆保护Ex i	带防爆保护Ex ic/Ex nL/ Ex nA/Ex tD
EMC 滤波模块 EMC 滤波模块用于NCS传感器或外部电位器。			
外部位置传感器（电位器或NCS，可选）不超过以下峰值：			
<ul style="list-style-type: none"> 最大输出电压 (U_o) 最大静态输出电流 (I_o) 最大短路输出电流 (I_s) 最大输出功率 (P_o) 最大外部电容 C_o 最大外部电感 L_o 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 5 V 75 mA 160 mA 120 mW 1 μF 1 mH 	<ul style="list-style-type: none"> 5 V 75 mA - 120 mW 1 μF 1 mH
试验电压		840 V DC, 1 s	
NCS 传感器 位置范围			
<ul style="list-style-type: none"> 直行程执行机构 角行程执行机构 		3 ... 130 mm ; 最大至 200 mm, 按需提供	
线性度（定位器修正后）		30° ... 100°	
<ul style="list-style-type: none"> 直行程执行机构 角行程执行机构 		<ul style="list-style-type: none"> ± 1% ± 1% ± 0,2 % 	
回差			
连续工作温度		-40 °C ... +85 °C (-40 °F ... +185 °F), extended temperature range on request	
抗振性			
<ul style="list-style-type: none"> 谐振（正弦波）按照 EN 60068-2-6/05.96 		7 mm, 5 ... 54 Hz; 500 m/s ² , 80 ... 200 Hz	
外壳防护等级		IP68/NEMA 4X	
以此峰值连接至电路	-	本安 $U_i = 5 \text{ V DC}$	at "nL": $U_i = 5 \text{ V DC}$
最大内部电容 C_i	-	10 nF	10 nF (at "nL")
最大内部电感 L_i	-	240 μH	240 μH (at "nL")

选型及订货数据		订货号	选型及订货数据		订货号
SIPART PS2 电气定位器, 无防爆保护, 带"Ex i" 和 "Ex n"		6DR5 - 0 - A	SIPART PS2 电气定位器, 无防爆保护, 带"Ex i" 和 "Ex n"		6DR5 - 0 - A
型式			可选模块		
2-线 (4 - 20 mA)	0		配第2个电缆接头		
• 不带HART	1		无	0	
• 带HART, 无防爆	2		ly 模块用于位置反馈信号 (4 ... 20 mA) (6DR4004-J)	1	
2-, 3-, 4-线 (0/4 - 20 mA)	3		EMC 滤波模块用于外部位置传感器, 安装于SIPART PS2 内 (C734 51-A430-D23), NCS传感器6DR4004-8/6NN1/2/30 和非西门子电位器的外部位置检测	2	
• 带HART, 带防爆	4		ly 模块和 EMC 滤波模块用于外部	3	
• 不带HART, 无防爆	5				
PROFIBUS PA	6		用户-特殊设计		
FOUNDATION Fieldbus			无	0	
执行机构			简要说明书		
单作用	1		德文/英文	A	
双作用	2		法文/西班牙文/意大利文	B	
外壳			压力表组件		
Makrolon	0		无	0	
铝, 仅单作用	1		塑制压力表, 铝制表座, 单作用 G $\frac{1}{4}$, 刻度单位 MPa 和 bar	1	
不锈钢 (无视窗)	2		塑制压力表, 铝制表座, 双作用 G $\frac{1}{4}$, 刻度单位 MPa 和 bar	2	
防爆保护			塑制压力表, 铝制表座, 单作用 1/4-18 NPT, 刻度单位 MPa 和 bar	3	
无		N	塑制压力表, 铝制表座, 双作用 1/4-18 NPT, 刻度单位 MPa 和 bar	4	
防爆类型 (ATEX/IECEx/FM/CSA)		E	压力表型式用订货号R...表示 (见“更多信息”)	9	
• 本安 "Ex ia", zone 1		D			
防爆类型 (ATEX/IECEx/FM/CSA) ¹⁾		F	更多信息	订货号	
• 无火花 "Ex nA", zone 2		G	后加 "-Z" 并注明订货代码		
• 限能 "Ex nL", zone 2		K	钢制压力表,	R1A	
防爆类型 (ATEX/IECEx/FM/CSA)			铝制表座, 单作用 G $\frac{1}{4}$, 刻度单位 MPa, bar, psi		
• 外壳粉尘防爆 "Ex tD", zone 22			钢制压力表,	R2A	
防爆类型 (ATEX/IECEx/FM/CSA) ^{2) 3)}			铝制表座, 双作用 G $\frac{1}{4}$, 刻度单位 MPa, bar, psi		
• 本安 "Ex ia", zone 1			钢制压力表,	R1B	
• 本安 "Ex ic", zone 2			铝制表座, 单作用 1/4-18 NPT, 刻度用单位 MPa, bar, psi		
• 无火花 "Ex nA", zone 2			钢制压力表,	R2B	
• 限能 "Ex nL", zone 2			铝制表座, 双作用 1/4-18 NPT, 刻度单位 MPa, bar, psi		
防爆类型 (ATEX/IECEx/FM/CSA) ²⁾			不锈钢316压力表,	R1C	
• 无火花 "Ex nA", zone 2			不锈钢316表座, 单作用 G $\frac{1}{4}$, 刻度单位 MPa, bar, psi		
• 限能 "Ex nL", zone 2			不锈钢316压力表,	R2C	
防爆类型 (ATEX/IECEx/FM/CSA) ^{1) 3)}			不锈钢316表座, 双作用 G $\frac{1}{4}$, 刻度单位 MPa, bar, psi		
• 本安 "Ex ia", zone 1			不锈钢316压力表,	R1D	
• 本安 "Ex ic", zone 2			不锈钢316表座, 单作用 1/4-18 NPT, 刻度单位 MPa, bar, psi		
• 无火花 "Ex nA", zone 2			不锈钢316压力表,	R2D	
• 限能 "Ex nL", zone 2			不锈钢316表座, 双作用 1/4-18 NPT, 刻度单位 MPa, bar, psi		
防爆类型 (ATEX/IECEx/FM/CSA)			不锈钢316气动连接件	K18	
• 外壳粉尘防爆 "Ex tD", zone 22			用于 Makrolon 外壳定位器中		
连接螺纹		G	不锈钢消音器	A40	
电/气		N	此为不锈钢外壳的标配		
M20 x 1.5 / G $\frac{1}{4}$		M			
1/2-14 NPT / 1/4-18 NPT ⁴⁾		P			
M20 x 1.5 / 1/4-18 NPT		R			
1/2-14 NPT / G $\frac{1}{4}$ ¹⁾		S			
带插头 M12 / G $\frac{1}{4}$					
带插头 M12 / 1/4-18 NPT					
限位监控					
配第2个电缆接头	0				
无	1				
报警模块; 电子 (6DR4004-A)	2				
SIA 模块; 接近开关型 (6DR4004-G)	3				
机械限位模块; 微动开关型 (6DR4004-K)					

SIPART PS2

选型及订货数据

选型及订货数据	订货号
SIPART PS2 电气定位器, 无防爆保护, 带 "Ex i" 和 "Ex n"	6DR5 - 0 - A
测量点位号 (TAG No.) HART最多8个字符, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus 和4 ... 20 mA, 最多 32个字符, 以文本形式说明 : Y17:	Y17 ⁵⁾
测量点描述 HART最多16个字符, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus 和4 ... 20 mA最多 32个字符, 以文本形式说明 : Y15:	Y15 ⁵⁾
测量点文字说明 HART最多24个字符, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus 和4 ... 20 mA最多 32个字符, 以文本形式说明 : Y16:	Y16 ⁵⁾
不锈钢位号牌, 3-行 第1行 : Y17文本 第2行 : Y15文本 第3行 : Y16文本	A20 ⁵⁾
预置总线地址 以文本形式说明 : Y25:	Y25 ⁵⁾
(仅对 6DR55.. 和 6DR56..)	

¹⁾ 外壳 : 铝或不锈钢, 机盖上无检视窗。

²⁾ 外壳 : 铝或 Makrolon, 机盖带检视窗。

³⁾ 01/2011起提供。

⁴⁾ 连接螺纹, 在Makrolon 和铝外壳上用NPT 适配器。

⁵⁾ 仅对Makrolon 外壳, 其它外壳按需提供。

选型及订货数据		订货号	选型及订货数据		订货号
SIPART PS2 电气定位器, 隔爆型防爆保护, 铝外壳, 不带电缆接头		6 D R 5 - 5 - 0 E - - - A	SIPART PS2 电气定位器, 隔爆型防爆保护, 铝外壳, 不带电缆接头		6 D R 5 - 5 - 0 E - - - A
型式			更多信息		订货代码
2-线制 (4 - 20 mA)		0	订货号后加 "-Z" 并注明订货代码		
• 不带 HART	0		测量点位号 (TAG No.)	Y17 ¹⁾	
• 带 HART	1		HART最多8个字符, PROFIBUS PA和 FOUNDATION Fieldbus最多32个字符, 以文本形式说明 : Y17:		
2-, 3-, 4-线制 (0/4 - 20 mA)			测量点描述	Y15 ¹⁾	
• 带 HART	2		HART最多16个字符, PROFIBUS PA和 FOUNDATION Fieldbus最多32个字符, 以文本形式说明 : Y15:		
• 不带 HART	3		测量点文字说明	Y16 ¹⁾	
PROFIBUS PA	5		HART最多16个字符, PROFIBUS PA和 FOUNDATION Fieldbus最多32个字符, 以文本形式说明 : Y16:		
FOUNDATION Fieldbus	6		不锈钢位号牌,	A20 ¹⁾	
执行机构类型			3-行		
单作用	1		第1行 : : Y17文本		
双作用	2		第1行 : : Y15文本		
连接螺纹			第1行 : : Y16文本		
电/气			预置总线地址	Y25 ¹⁾	
M20 x 1.5 / G ¹ / ₄		G	以文本形式说明 : Y25:		
1 ¹ /2-14 NPT / 1 ¹ /4-18 NPT		N	(仅对 6DR55.. 和 6DR56..)		
M20 x 1.5 / 1 ¹ /4-18 NPT		M			
1 ¹ /2-14 NPT / G ¹ / ₄		P			
M25x1.5 / G ¹ / ₄		Q			
限位监控					
内置		0			
无		1			
报警模块, 电子式 (6DR4004-8A)					
可选模块					
内置		0			
无		1			
ly 位置反馈模块 信号 (4 ... 20 mA) (6DR4004-8J)					
用户特殊设计					
无		0			
简要说明书					
德文/英文		A			
法文/西班牙文/意大利文		B			
压力表组件					
无		0			
塑胶压力表, 铝制基座, 单作用 G ¹ / ₄ ,		1			
刻度单位 MPa 和 d bar		2			
塑胶压力表, 铝制基座, 双作用 G ¹ / ₄ ,		3			
刻度单位 MPa 和 d bar		4			
塑胶压力表, 铝制基座, 单作用					
1 ¹ /4-18 NPT, 刻度单位 MPa 和 d bar					
塑胶压力表, 铝制基座, 双作用,					
1 ¹ /4-18 NPT, 刻度单位 MPa 和 d bar					

1) 按需提供

SIPART PS2

选型及订货数据


选型及订货数据	订货号	选型及订货数据	订货号
附件		外部位置检测系统 (带防爆保护 CENELEC/ATEX, Ex i) 与定位器控制单元 (非隔爆型) 分体安装的位置传感器, 包含SIPART PS2 Makrolon 外壳、电位器总成和调节拨轮 (不带电子单元和压电阀组)	C73451-A430-D78
ly 模块 提供位置反馈信号 (4 to 20 mA)	6DR4004-8J	定位器控制单元另需 EMC 滤波模块 (单独订货, 见上表)	
• 无防爆保护	6DR4004-6J		
• 带防爆保护 CENELEC/ATEX	6DR4004-7J		
• 带防爆保护 FM/CSA			
报警模块 提供3路报警输出和1路数字输入 (功能 : 2个限位监控器, 1个故障报警, 1个数字输入)	6DR4004-8A	压力表基座带	6DR4004-1M
• 无防爆保护	6DR4004-6A	2 个塑胶压力表, 铝制基座, 单作用 G $\frac{1}{4}$, 刻度单位 Mpa 和 bar	
• 带防爆保护 CENELEC/ATEX	6DR4004-7A	3 个塑胶压力表, 铝制基座, 双作用 G $\frac{1}{4}$, 刻度单位 Mpa 和 bar	6DR4004-2M
• 带防爆保护 FM/CSA		2 个塑胶压力表, 铝制基座, 单作用 $\frac{1}{4}$ -18 NPT, 刻度单位 Mpa 和 psi	6DR4004-1MN
SIA 模块 (接近开关报警模块, 不能用于隔爆型定位器)	6DR4004-8G	3 个塑胶压力表, 铝制基座, 双作用 $\frac{1}{4}$ -18 NPT, 刻度单位 Mpa 和 psi	6DR4004-2MN
• 无防爆保护	6DR4004-6G	2 个钢制压力表, 铝制基座, 单作用 G $\frac{1}{4}$, 刻度单位 Mpa, bar, psi	6DR4004-1P
• 带 CENELEC/ATEX 和 FM/CSA 防爆保护	6DR4004-8K	3 个钢制压力表, 铝制基座, 双作用 G $\frac{1}{4}$, 刻度单位 Mpa, bar, psi	6DR4004-2P
限位触点模块 (带微动开关, 不能用于隔爆型定位器)	6DR4004-6K	2 个钢制压力表, 铝制基座, 单作用 $\frac{1}{4}$ -18 NPT, 刻度单位 Mpa, bar, psi	6DR4004-1PN
• 无防爆保护		3 个钢制压力表, 铝制基座, 双作用 $\frac{1}{4}$ -18 NPT, 刻度单位 Mpa, bar, psi	6DR4004-2PN
• 带防爆保护		2 个316不锈钢压力表, 316不锈钢基座, 单作用 G $\frac{1}{4}$, 刻度单位 Mpa, bar, psi	6DR4004-1Q
EMC 滤波模块 用于连接外部位置传感器 (10 k) 或 NCS 传感器 (不能用于隔爆型定位器)	C73451-A430-D23	3 个316不锈钢压力表, 316不锈钢基座, 双作用 G $\frac{1}{4}$, 刻度单位 Mpa, bar, psi	6DR4004-2Q
		2 个316不锈钢压力表, 316不锈钢基座, 单作用 $\frac{1}{4}$ -18 NPT, 刻度单位 Mpa, bar, psi	6DR4004-1QN
		3 个316不锈钢压力表, 316不锈钢基座, 双作用 $\frac{1}{4}$ -18 NPT, 刻度单位 Mpa, bar, psi	6DR4004-2QN
选型及订货数据	订货号	316不锈钢气路底座	
附件		替代SIPART PS2 Makrolon 外壳的铝制气路底座	
NCS 传感器	6DR4004 - ■NN■0	单作用 G $\frac{1}{4}$	6DR4004-1R
用于非接触式位置检测 (不能用于隔爆型定位器), 电缆长度 6 m		双作用 G $\frac{1}{4}$	6DR4004-2R
非防爆	8	单作用 $\frac{1}{4}$ -18 NPT	6DR4004-1RN
本安防爆	6	双作用 $\frac{1}{4}$ -18 NPT	6DR4004-2RN
用于角行程执行机构, 无安装支架	1		
用于直行程执行机构, 最大行程 14 mm, 无安装支架	2		
用于直行程执行机构, 行程 >14 mm, 最大至130 mm, 安装组件同 SIPART PS2 (单独订货)	3		
定位器控制单元另需 EMC 滤波模块 (单独订货, 见上表)			
安装组件用于 NAMUR 角行程执行机构			
(VDI/VDE 3845, 带塑料耦合轮, 无安装支架) C)		以下安装支架可以和 NAMUR 角行程执行机构安装组件 6DR4004-8D一起使用。	6DR4004-8D
(VDI/VDE 3845, 带不锈钢耦合轮, 无安装支架)		尺寸 W x L x H (H = 执行机构输出轴的高度)	TGX:16300-1556
		• 30 x 80 x 20 mm	C) TGX:16152-105
		• 30 x 80 x 30 mm	C) TGX:16300-147
		• 30 x 130 x 30 mm	C) TGX:16300-149
		• 30 x 130 x 50 mm	C) TGX:16300-151
		C) 遵守出口规则 AL: N, ECCN: EAR99。	

安装组件用于其它角行程执行机构		FOUNDATION Fieldbus SIPART PS2的使用说明书	
以下安装支架可以和 NAMUR 角行程执行机构 安装组件 6DR4004-8D一起使用。		• 德文	A5E00214568
• SPX (DEZURIK) Power Rac, 尺寸R1, R1A, R2 和 R2A	C) TGX:16152-328	• 英文	A5E00214569
• Masoneilan Camflex II	C) TGX:16152-350	• 法文/意大利文/西班牙文	A5E00351420
• Fisher 1051/1052/1061, 尺寸30, 40, 60 to 70	C) TGX:16152-364	NCS 传感器使用说明书	
• Fisher 1051/1052, 尺寸 33	C) TGX:16152-348	• 德文/英文/法文/西班牙文/意大利文	A5E00097485
安装组件用于 NAMUR 直行程执行机构		SIPART PS2 文件	
NAMUR 直行程执行机构安装组件, 配短杆 (2 - 35 mm)	6DR4004-8V	• CD-ROM 含所有型式定位器完整的文件	A5E00214567
• 长杆, 行程从 35 mm - 130 cm	6DR4004-8L	SITRANS I200 输出隔离器 HART (见 "SITRANS I 供电单元和隔离放大器"), 带	
• 简化的安装组件, 用于直行程执行机构 (类似于6DR4004-8V 但不含安装支架和 U-形拴), 带短杆, 最大行程 35 mm。	6DR4004-8VK	• 24 V DC 电源	7NG4131-0AA00
• 简化的安装组件, 用于直行程执行机构 (类似于6DR4004-8V 但不含安装支架和 U-形拴), 带长杆, 行程 35 mm – 130mm。	6DR4004-8VL	HART 调制解调器 用于连接 PC 或笔记本电脑	
• 316不锈钢圆柱和垫片, 用于替代NAMUR 直行程执行机构的安装组件 6DR4004-8V, -8VK 和 -8VL中的聚四氟乙烯圆柱和铝制垫片。	6DR4004-3N	• 带 RS232 接口	D) 7MF4997-1DA
• 两个不锈钢夹紧件, 用于替代NAMUR直行 程执行机构的安装组件 6DR4004-8V, -8VK 和 -8VL 中的铝制夹紧件	6DR4004-3M	• 带 USB 接口	D) 7MF4997-1DB
安装组件用于其它直行程执行机构		① 仅与 6DR4004-8S 和 6DR4004-1M 使用。 C) 遵守出口规则 AL: N, ECCN: EAR99. D) 遵守出口规则 AL: N, ECCN: EAR99H.	
• Moore 72和750系列阀门定位器的转换组件	C) TGX:16152-117	注 : 所有以上提及的手册包含在 CD-ROM 上, 且可从 www.siemens.de/sipartps2 下载。	
• Fisher 657/667型, 尺寸 30 - 80	C) TGX:16152-110	定位器供货范围	
• Samson 执行机构 3277型 (支架尺寸 (H5) = 101 mm ²) (一体化连接, 无气管), 不能用隔爆型连接块, 用于带扩展安装法兰的安全电磁阀, 符合 NAMUR	6DR4004-8S	• 1 台按订货要求的SIPART PS2 的定位器	
• 用于安装至符合 IEC 534-6的执行机构	6DR4004-1B	• 1 张CD-ROM, 含所有型式定位器和附件的完整文件	
• 用于 SAMSON 执行机构 (一体化安装) 见上	6DR4004-1C ^①	• 手册"SIPART PS2 – 快速组态"	
气管安装			
其它执行机构部件可以在以下互联网地址查询 :			
www.siemens.de/sipartps2			
用户特殊的安装组件按需提供。			
SIPART PS2 定位器的管装安装支架 (如当选用 NCS 传感器时)	C) TGX:16152-336		
文件 (见下面注释)			
带和不带HART的SIPART PS2的使用说明书			
• 德文	A5E00074630		
• 英文	A5E00074631		
• 法文/意大利文/西班牙文	A5E00074601		
PROFIBUS PA SIPART PS2的使用说明书			
• 德文	A5E00127924		
• 英文	A5E00127926		
• 法文/意大利文/西班牙文	A5E00120717		


SIPART PS2

尺寸图


尺寸图

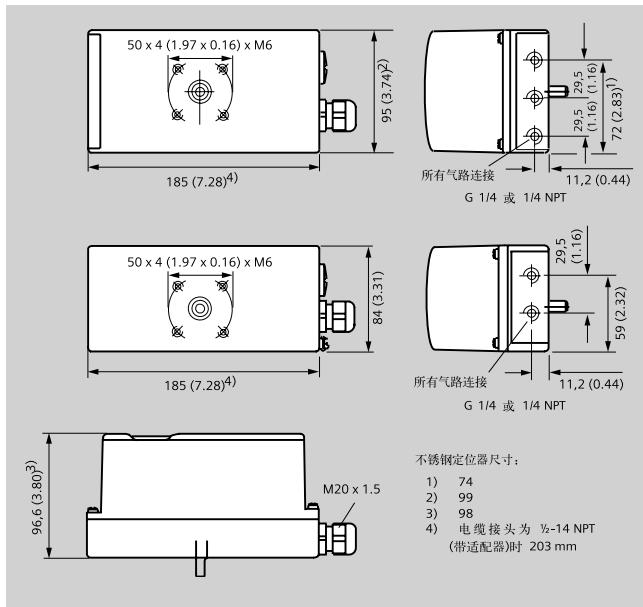

Makrolon 和不锈钢外壳（上方），铝外壳（中间），Makrolon 和铝外壳（底部）尺寸图，单位 mm (inch)

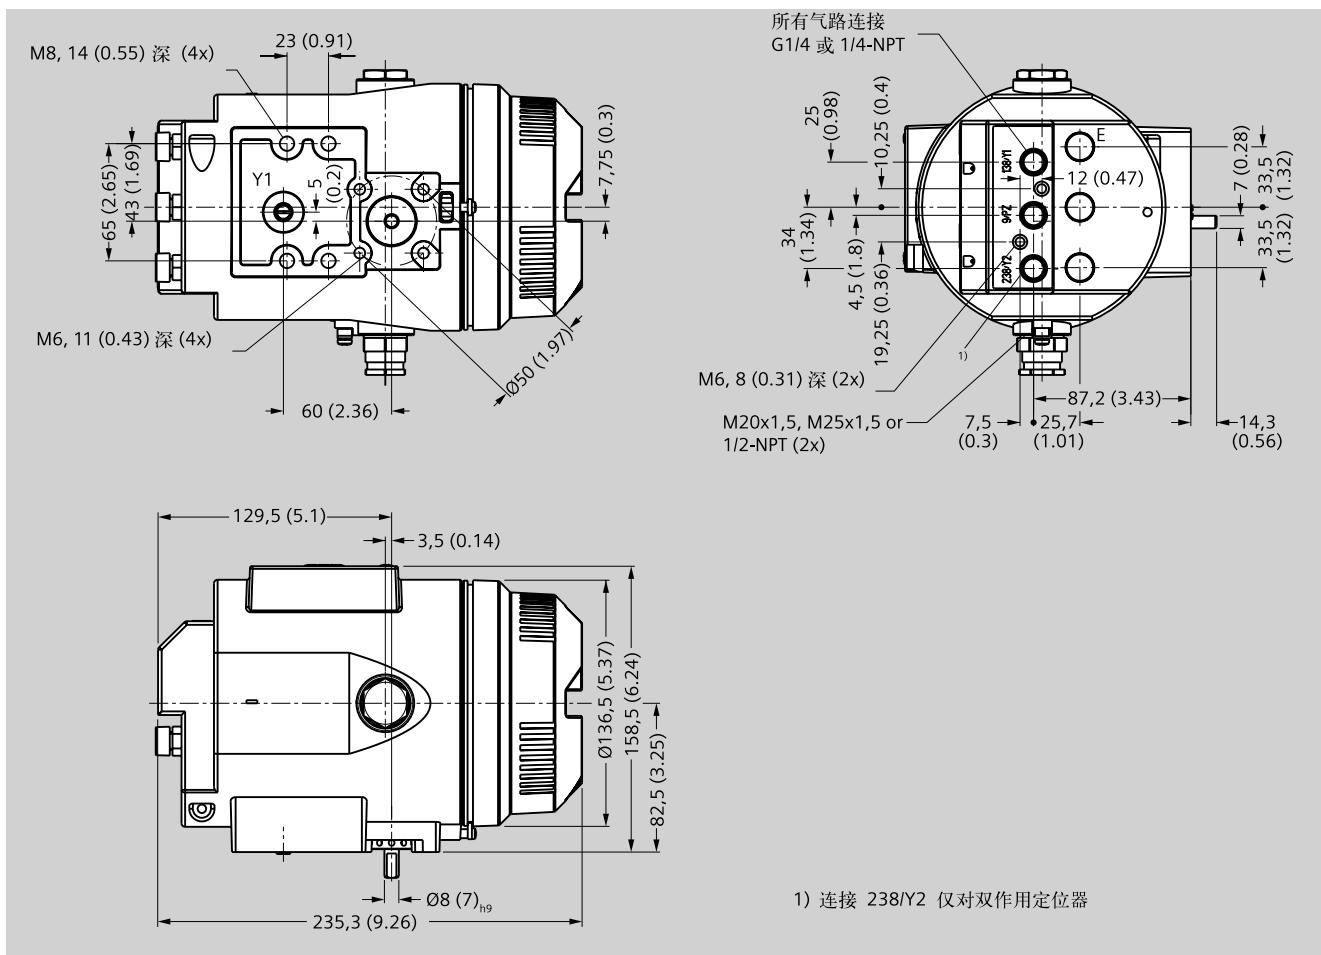

隔爆外壳左侧，单位 mm (inch)

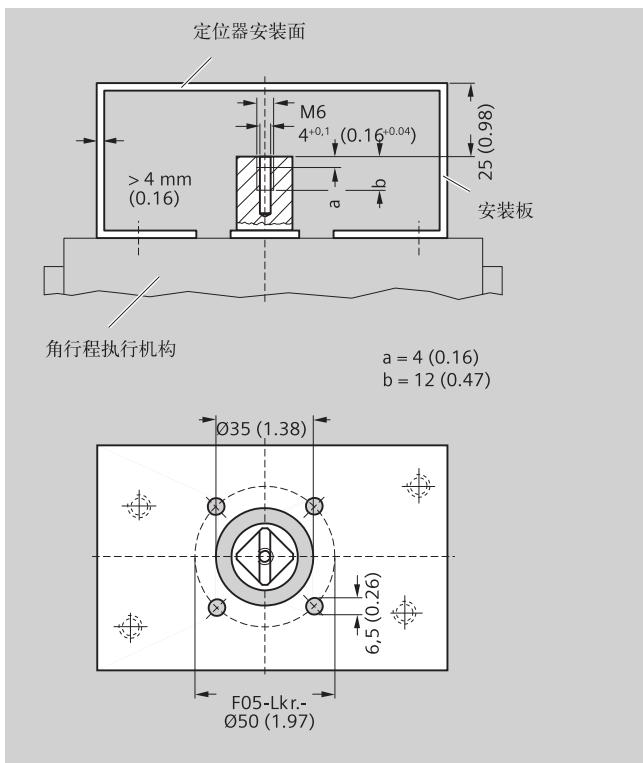


安装至角行程执行机构；安装机座（执行机构制造商的供货范围），按照 VDI/VDE 3845，尺寸单位 mm (inch)

接线图


2线制定位器 (6DR50.. and 6DR51..) 的电连接

6DR50.. 和 6DR51.. 定位器工作在2线制系统中。

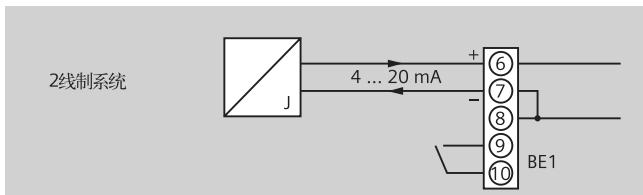

SIPART PS2 电气定位器，6DR50.. 和6DR51..的输入电路


PROFIBUS PA (6DR55..) 和 Foundation Fieldbus (6DR56..) 定位器的电连接

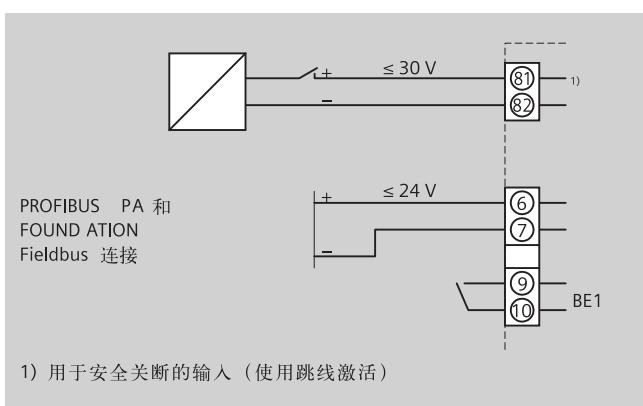


SIPART PS2 电气定位器，6DR52.. 和6DR53..的输入电路

2-, 3- 和 4-wire定位器 (6DR52.. 和6DR53..) 的电连接

6DR52.. 和 6DR53.. 能够工作在一个 2-, 3- 和 4-线系统中。

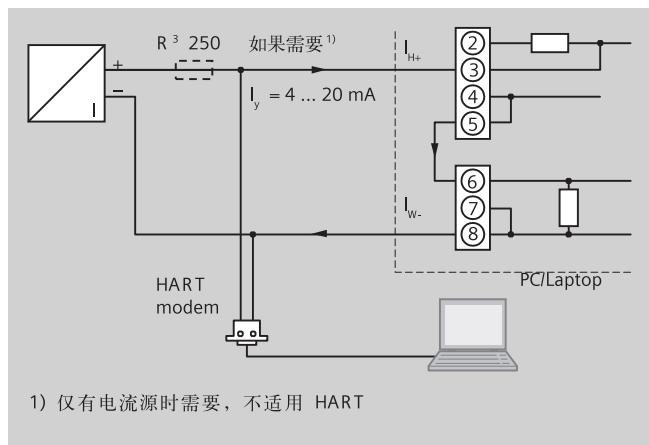

SIPART PS2 电气定位器，6DR52..通过HART通信连接的例子

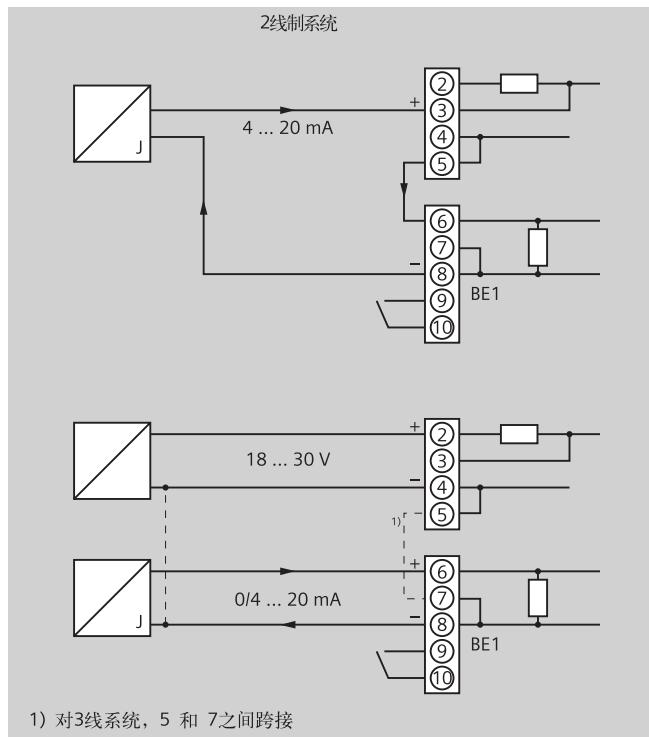


SIPART PS2 电气定位器，6DR52.. 和6DR53..的输入电路

SIPART PS2


安装组件

NAMUR 直行程执行机构的安装组件

- 1 个安装支架
- 2 安装夹件
- 1 U形支架
- 1 个带可调滑销的反馈杆
- 2 U形栓
- 各种螺丝和垫圈

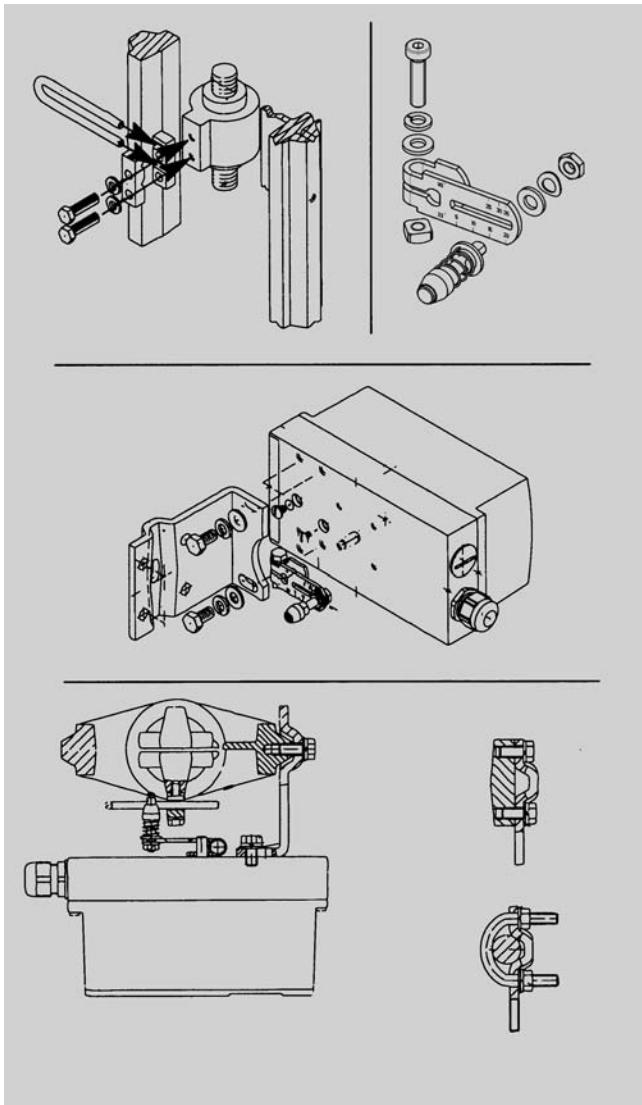

SIPART PS2 在直行程执行机构上的安装

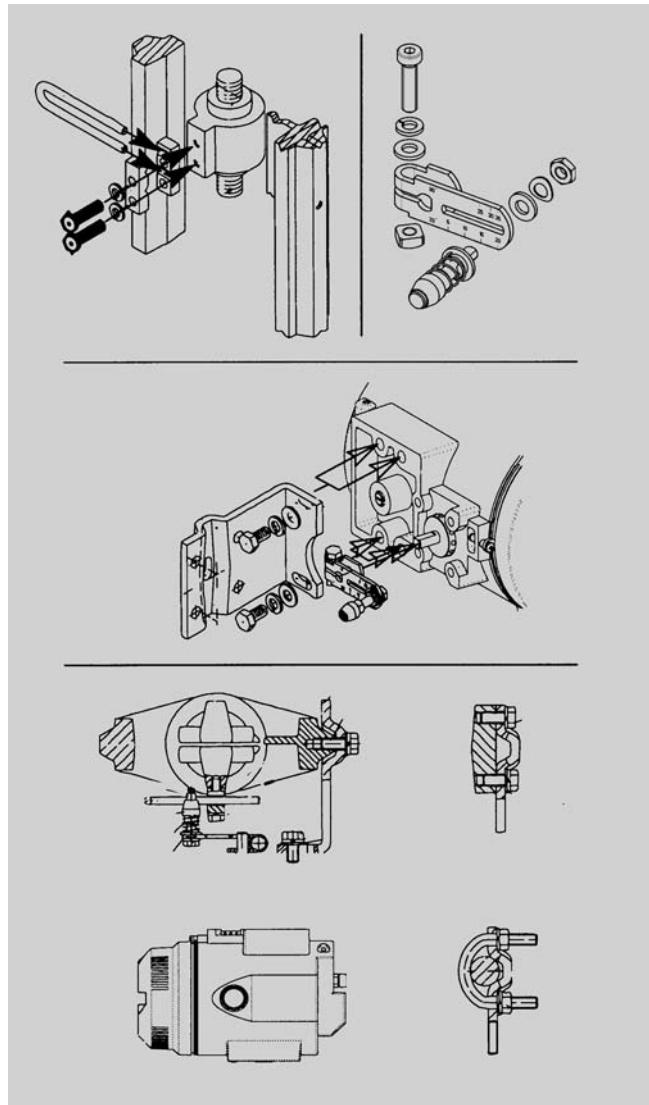


SIPART PS2 Ex d 在直行程执行机构上的安装


NAMUR角行程执行机构的安装组件

- 1个耦合轮
- 1个传动销
- 8个刻度牌
- 1个指示器
- 各种螺丝和锁紧垫圈

警告：安装到角行程执行机构的安装连接件和螺丝不包括在供货范围内，必须由用户提供（见“技术规范”）

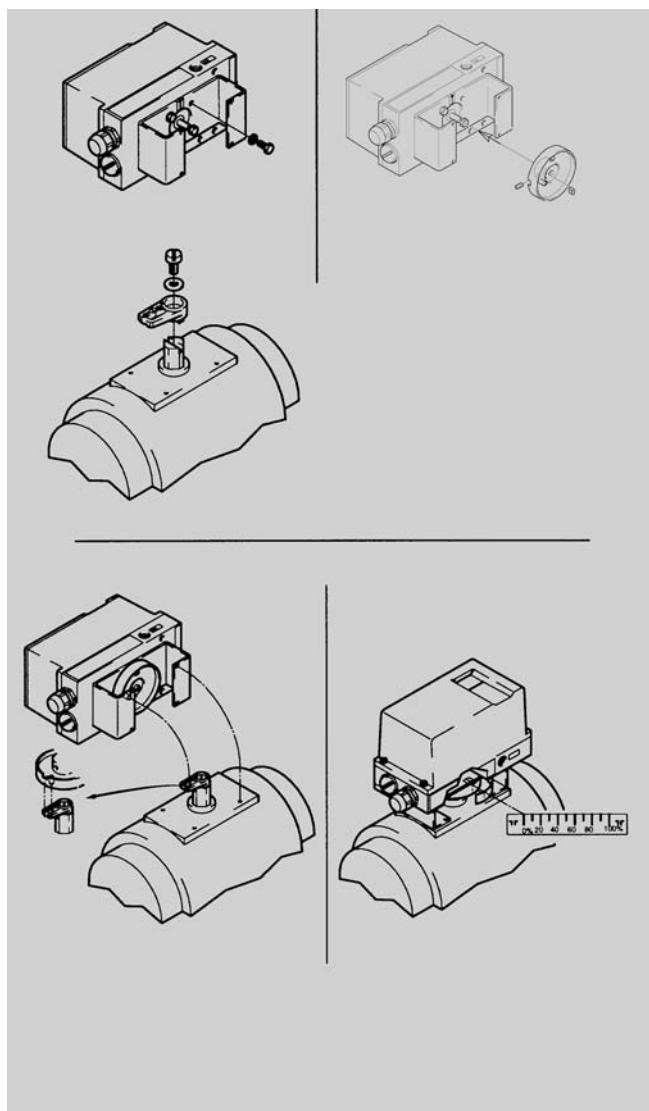

在角行程执行机构上 SIPART PS2 的安装

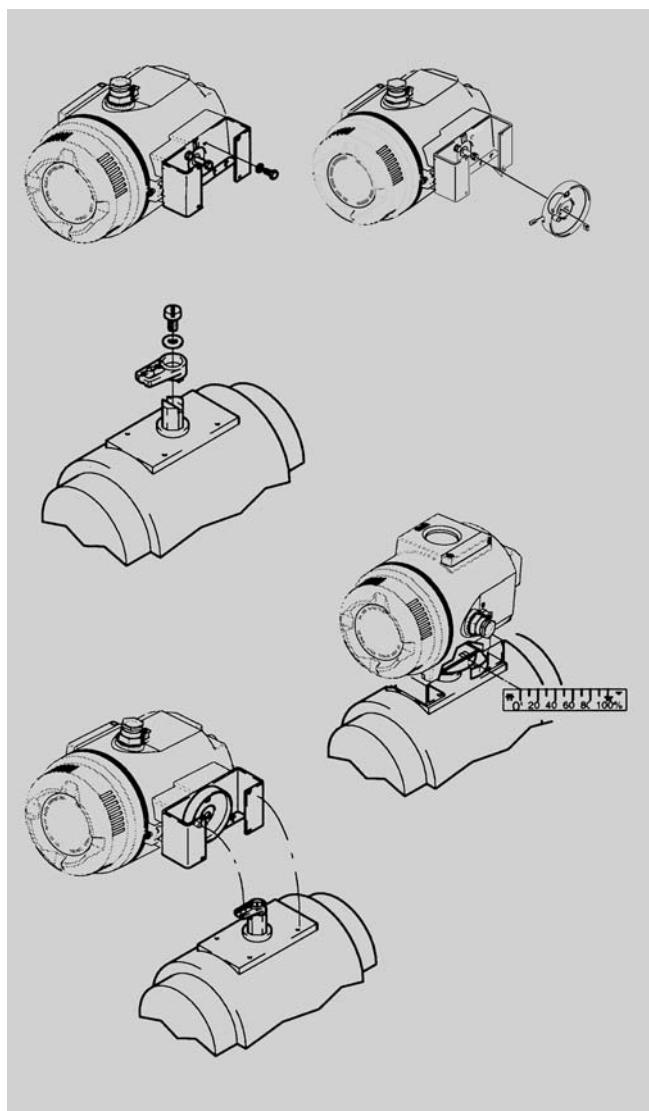

在角行程执行机构上 SIPART PS2 Ex d 的安装

SITRANS VP100

技术描述

概述



SITRANS VP100电气阀门定位器

SITRANS VP100系列智能电气阀门定位器用于气动直行程或角行程执行机构的控制。智能电气阀门定位器驱动执行机构使阀门开度达到与给定值相同的位置。

特性

SITRANS VP100系列智能电气阀门定位器与常规产品相比，有许多独特而实用的优点，例如：

- 安装简单，自动初始化(零位和行程范围自动调整)
- 操作简便
 - 使用三个按键和双行LCD显示可实现简捷的操作和编程
- 高质量控制归功于在线自适应程序
- 稳态操作时耗气量可忽略
- “紧密关闭”功能(确保对阀座的最大定位压力)
- 通过简单的组态可以实现众多功能(例如参量化和极限值)
- 用于阀和执行器的自诊断
- 直行程和角行程执行机构采用同一型号的阀门定位器

应用

SITRANS VP100定位器主要应用于以下领域：

- 化学工业
- 电厂
- 造纸和玻璃
- 水和污水
- 食品和制药
- 海上平台

SITRANS VP100阀门定位器为铝制外壳，用于单作用或双作用执行机构及非危险区，并通过4~20 mA信号控制

设计

SITRANS VP100系列阀门定位器是一种采用高集成度微处理器的数字式现场设备。定位器由以下部件组成：

- 壳体和盖
- PCB印刷电路板
- 执行机构行程检测组件
- 螺丝接线端子盒
- 由压电阀组构成的气路控制及放大部分

压电阀组安装在壳体内部，进气和输出压力的气动接口位于定位器的右侧。

功能

SITRANS VP100型智能电气阀门定位器的工作原理与传统定位器完全不同。

工作方式

采用微处理器对给定值和位置反馈作比较。如果微处理器检测到偏差，它就用一个五步开关程序来控制压电阀，压电阀进而调节进入执行机构气室的气流量。

微处理器根据偏差(给定值w与位置反馈信号x)的大小和方向输出一个电控指令给压电阀。压电阀将控制指令转换为气动位移增量，当控制偏差很大时(高速区)，定位器输出一个连续信号；当控制偏差不大(低速区)，定位器输出连续脉冲；当控制器偏差在允许误差范围内(自适应或可调死区状态)，则没有控制指令输出。

SITRANS VP100定位器采用适当的安装组件固定到直行程或角行程执行机构上，执行机构的直线或转角位移通过安装的组件检测并到耐磨连接导电塑料电位转换器。

装在直行程执行机构上的组件检测的角度误差被自动地校正。

当SITRANS VP100采用二线制连接时，它完全从4至20 mA给定信号中获取电源。

带预控压电阀的气动阀组

压电阀可以释放很短的控制脉冲，因而能够达到很高的定位精度。主导元件是一个压电柔韧开关，它同主控气路连在一起。压电阀组具有极长的工作寿命。

现场操作

现场操作由内置LCD和3个输入按键完成。自动、手动和组态可通过按钮切换。

手动模式时，可在整个量程范围驱动阀门动作。

自动初始化

使用一个简单的组态菜单可以快速配置SITRANS VP100，也可以通过自动初始化功能调节SITRANS VP100。

在初始化时，微处理自动确定执行机构的零点，最大行程，作用方向和执行机构的定位速度，用这些来确定最小脉冲时间和死区，从而优化控制效果。

低耗气量

SITRANS VP100的特点就是耗气量极少。传统的定位器耗气量很大。现代压电技术的使用，使SITRANS VP100只在动作的时候消耗气体，这就意味它在很短时间内就可以收回本身投资。

丰富的诊断功能

SITRANS VP100具有检测功能，能报告执行机构和调节阀变化的多项丰富的信息，这种信息对调节阀和执行机构的诊断和检测是非常重要的。

可实现测量（一些极值可调整）和监控的功能，包括：

- 行程累积
- 行程方向改变次数
- 报警计数
- 死区自调整
- 压电阀运行次数
- 阀门定位时间

组态


SITRANS VP100 可以在组态模式下对如下设置进行组态：

- 输入电流范围0至20 mA 或4至 20 mA
- 设定点上升或下降特性
- 定位速度限值(给定值斜率)
- 分程调节；可调整起始值和满刻度值
- 响应阈值(死区);自动设定或人工设定
- 动作方向；随设定点上升而上升或下降的输出压力
- 定位范围的限值 (起始刻度和满刻度值)
- 执行机构位置的限值(报警)最小值和最大值
- 自动“紧密关闭”功能(可调响应阈值)
- 行程可以根据阀门特性进行校正

SITRANS VP100不同型号的组态内容基本相同。

SITRANS VP100

技术描述

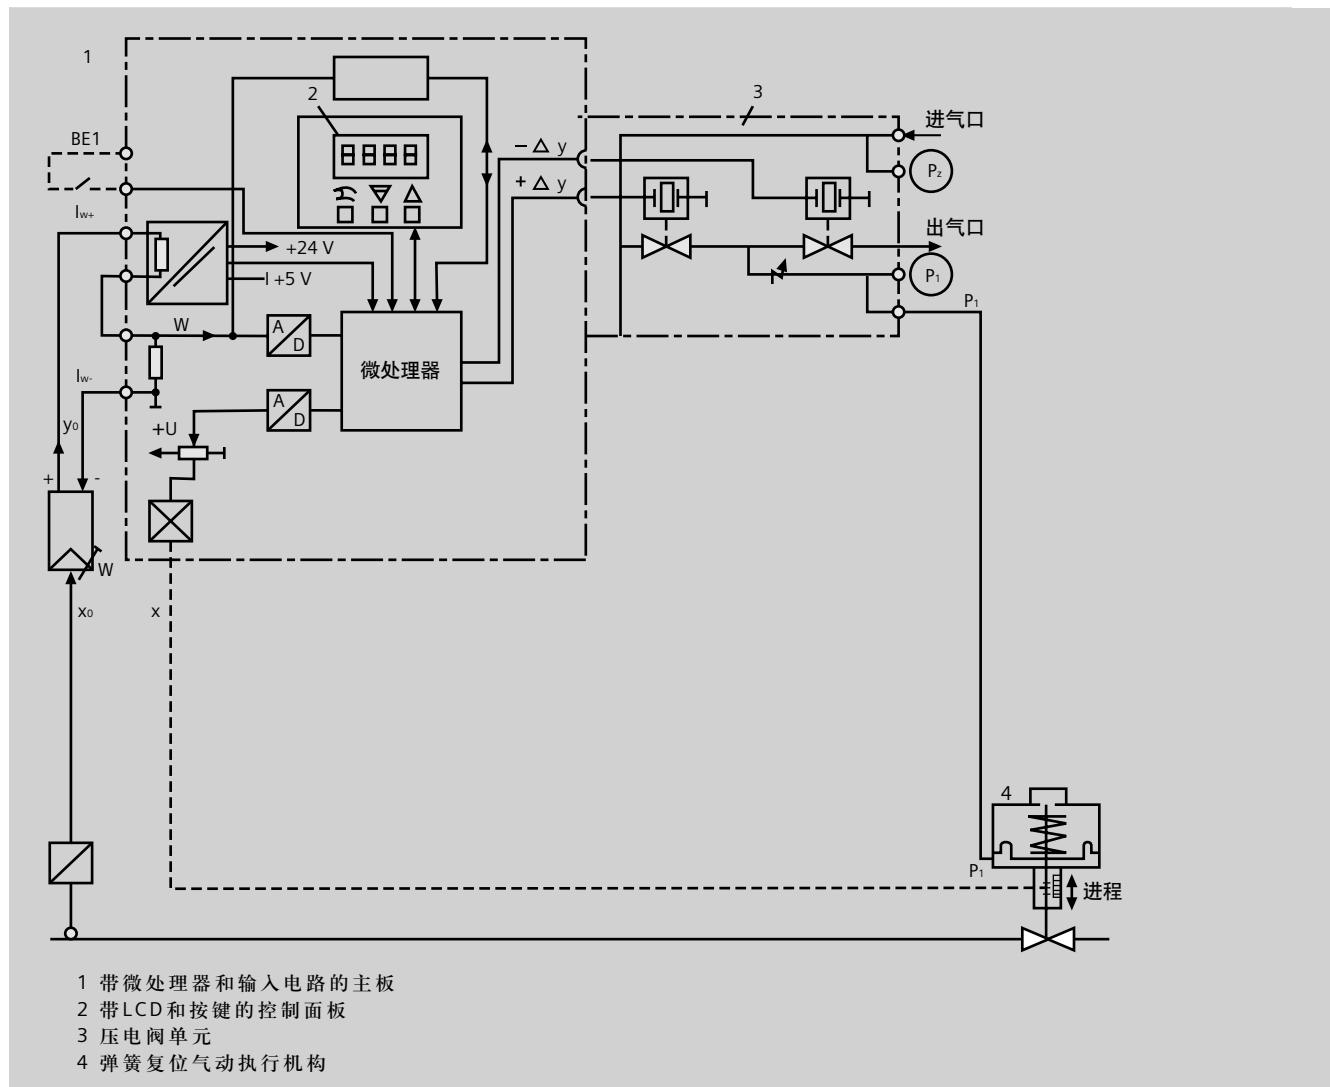

SITRANS VP100智能电气阀门定位器功能图

技术数据

SITRANS VP100		气候等级4 符合DIN EN 60721-3-4	
行程范围 (直行程执行机构)	3 ... 130 mm (反馈杠杆的转角16 ... 90°)	• 存贮 ¹⁾	-40 ... +80 °C
转角(角行程执行机构)	30 ... 100°	• 运输 ¹⁾	-40 ... +80 °C
安装		• 操作 ¹⁾	-40 ... +80 °C
• 在直行程执行机构	使用配件6DR4004-8V或杠杆臂6DR4004-8L安装符合IEC 534-6(NAMUR)标准的执行机构支架,柱和驱动杆上	气动数据	
• 在角行程执行机构	使用配件6DR4004-8D安装在执行机构上,组装平面符合VDI/VDE3845 和 DIN 3337标准装配平面必须提供在执行机构带耦合接头和M6内螺纹	气源	压缩空气或氮气
控制器		• 压力	1.4 ... 7 bar: 充分大于执行机构需要的最大压力 (定位器定位压力)
• 5点开关	自调整	空气品质符合ISO 8573-1	
• 死区		• 固体颗粒尺寸和密度	等级 2
-dEbA = Auto	设置为固定值	• 压力工况露点	等级 2 低于工作环境温度至少20 K
-dEbA = 0.1 ... 10%	设置为固定值	• 油浓度	等级 2
A/D 转换器		阀全开流量	
• 扫描时间	10 ms	• 空气进口阀	
• 分辨率	≤ 0.05%	- 2 bar	4.1 Nm ³ /h
• 转换误差	≤ 0.2%	- 4 bar	7.1 Nm ³ /h
• 温度响应	≤ 0.1%/10 K	- 6 bar	9.8 Nm ³ /h
防护等级	IP65,符合EN 60 529/NEMA 4x	• 空气出口阀	
材料		- 2 bar	8.2 Nm ³ /h
• 外壳	铝	- 4 bar	13.7 Nm ³ /h
• 压力表模块	铝AlMgSi,阳极钝化	- 6 bar	19.2 Nm ³ /h
重量, 基型产品	约1.32kg	阀泄漏量	< 6 · 10 ⁴ Nm ³ /h
尺寸	见尺寸图	节流率	∞ : 1范围内可调整
		稳定状态的进口空气消耗量	< 3.6 · 10 ⁻² Nm ³ /h
		电气数据	
		输入	
		二线制(端子6/7)	
		额定信号范围	4 ... 20 mA
		电源维持电流	≥ 3.6 mA
		需要负载电压	
		UB (在20 mA相应Ω)	
		- 典型	6.36 V (相应 318 Ω)
		- 最大	6.48 V (相应 324 Ω)
		• 静态损坏极限	± 40 mA
		连接	
		• 电路	螺纹端子 2.5 AWG28-12 电缆接头M20 x 1.5或 1/2-14 NPT
		• 气路	阴螺纹 G 1/4 DIN EN ISO 228-1 或 1/4-18 NPT

1) 当在0 °C以下调试时,请确认调节阀被介质吹扫足够长的时间

2) 在低于-10 °C时, LCD刷新频率收到限制

SITRANS VP100


选型和订货数据

订货数据	订货号	选型和订货数据	订货号
智能电气阀门定位器 SITRANS VP100	6DR61 - A - A	附件	
设计 二线制(4到20 mA)	0	用于NAMUR角行程执行机构的 安装配件(VDI/VDE 3845, 无安装板)	6DR4004-8D
执行机构 单作用	1	下列安装板可以与用于NAMUR 角行程执行机构的安装配件 6DR4004-8D一起使用。 尺寸W × L × H(H = 杠杆高度) • 30 × 80 × 20 mm	TGX:16152-105
外壳 铝, 无视窗	0	• 30 × 80 × 30 mm	TGX:16152-147
防爆 无	N	• 30 × 130 × 30 mm	TGX:16152-149
连接螺纹 (电气/气源) M20 x 1.5 / G ¹ / ₂ "	0	• 30 × 130 × 30 mm	TGX:16152-151
1/2" NPT / 1/4" NPT	1	用于NAMUR直行程执行机构 的安装配件	
限位显示 包括1个电缆密封接头	0	• 直行程执行机构的简化安装 配件(无安装板和U型支架带短 杠杆, 行程最大35 mm(1.38 inch))	6DR4004-8VK
无	0	• 直行程执行机构的简化安装 配件(无安装板和U型支架)带长 杠杆, 行程大于35 mm(1.38 inch)	6DR4004-8VL
选择模块 包括1个电缆密封接头	0	压力表模块	
无	0	包括压力表	6DR4004-1M
用户 - 特设设计 E.g. OEM, 语言 中文安装手册	C	• SITRANS VP100单作用定位器 G螺纹(2只压力表单位MP和bar)	6DR4004-1MN
压力表模块组件 无	0	• SITRANS VP100单作用 定位器NPT螺纹(2只压力 表单位MP和psi)	
有	1		

备注

选型样本和操作手册都在随机CD内或可以在以下网址下载
www.siemens.com/sipartps2


尺寸图

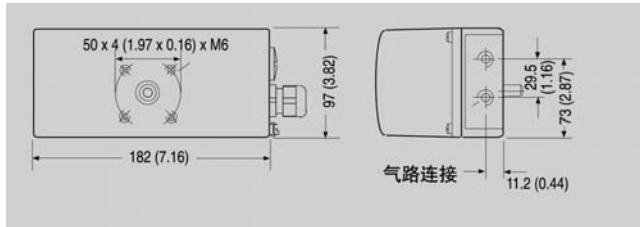


外壳尺寸, 铝外壳, 单位: mm (inch)

接线图

电路连接

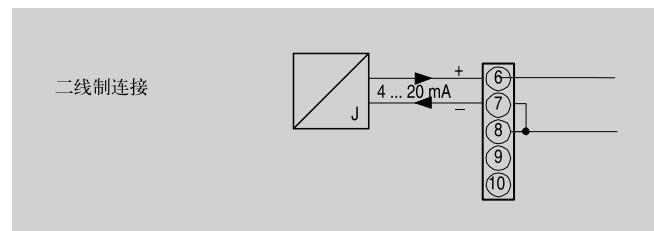

SITRANS VP100 智能电气阀门定位器, 输入电路

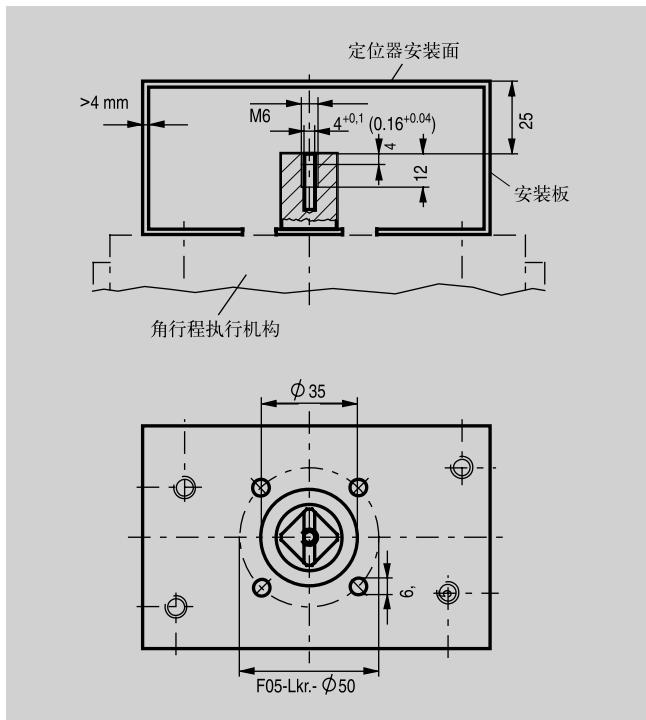


安装于角行程执行机构 安装板(执行机构生产商的供货范围), 从
VDI/VDE 3845 标准摘录尺寸, 单位: mm (inch)

SITRANS VP100

安装组件

对于NAMUR 直行程执行机构的安装配件

- 1 安装托架
- 2 安装棱柱
- 1U-支架
- 1 级杠杆臂和可调整的2 U-螺钉
- 各种螺丝和垫圈

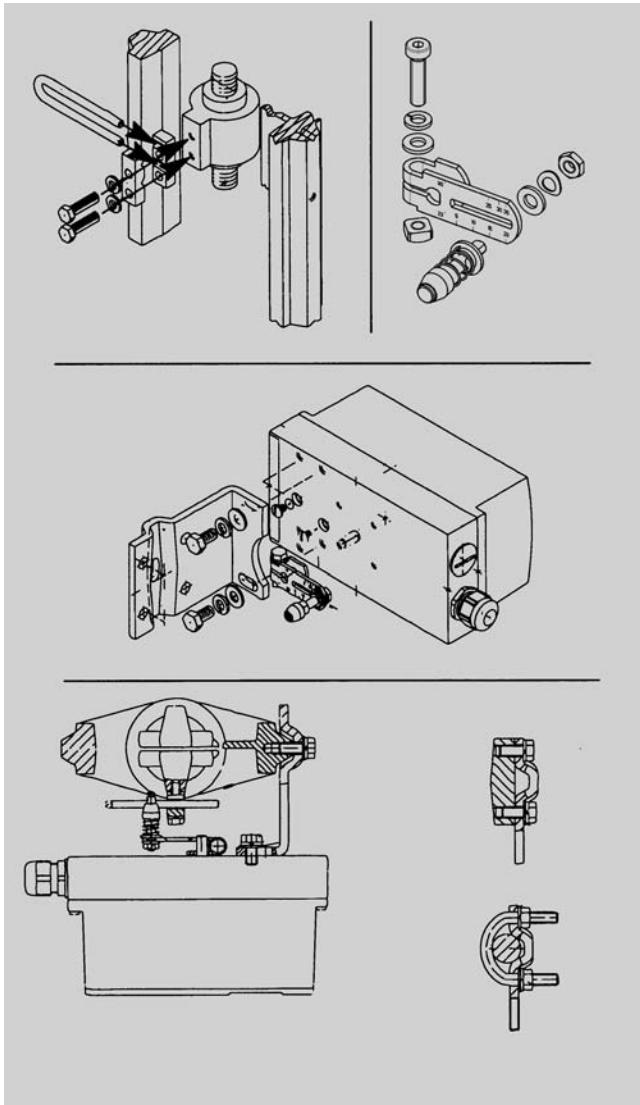


SITRANS VP100 在直行程执行机构上的安装

对于NAMUR 角行程执行机构的安装配件

- 1 桥合齿轮
- 1 传动销
- 8 刻度
- 1 指示器
- 各种螺丝和垫圈

警告：安装控制台和角行程执行机构的螺丝不包括在提供的范围内，必需用户自己提供(见订货数据)。

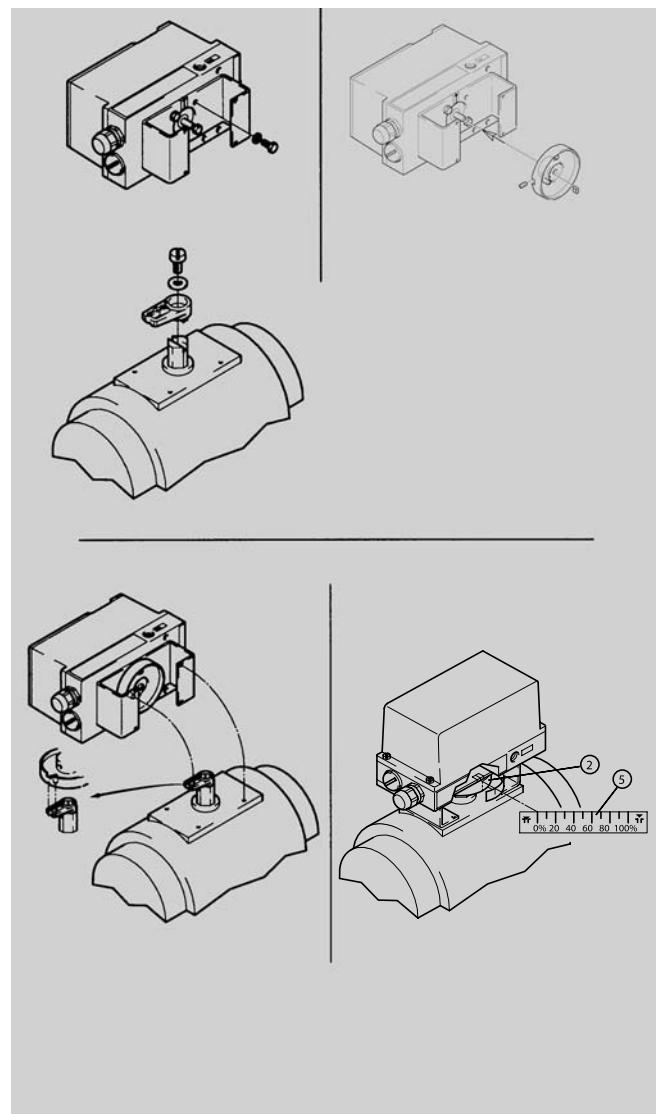

SITRANS VP100 在角行程执行机构上的安装



西门子工业自动化与驱动技术及楼宇科技集团相关
资料文档哪里找？

西门子工业自动化与驱动技术集团网站下载中心

在西门子工业自动化与驱动技术集团网站的“支持中心”下，点击“下载中心”即可进入。

下载中心提供最新最常用的主流产品技术文档，包括产品选型样本、宣传册、产品手册、软件、产品使用入门、证书许可、常问问题等。内容实时更新、文档类型清晰、产品划分简明、方便您轻松查找并下载技术文档！

www.ad.siemens.com.cn/download

SIEMENS

北方区

北京
北京市朝阳区望京中环南路7号
邮政信箱: 8543
邮政编码: 100102
电话: (010) 6476 8888
传真: (010) 6476 4915

济南
济南市舜耕路28号
舜华园商务会所5楼
邮政编码: 250014
电话: (0531) 8266 9888
传真: (0531) 8266 0836

西安
西安市高新区科技路33号
高新国际商务中心28层
邮政编码: 710075
电话: (029) 8831 9898
传真: (029) 8833 8818

天津
天津市和平区南京路189号
津汇广场写字楼1401室
邮政编码: 300051
电话: (022) 8319 1666
传真: (022) 2332 8833

青岛
青岛市香港中路76号
青岛颐中皇冠假日酒店405室
邮政编码: 266001
电话: (0532) 8573 5888
传真: (0532) 8576 9963

郑州
郑州市中原中路220号
裕达国贸中心写字楼2506室
邮政编码: 450007
电话: (0371) 6771 9110
传真: (0371) 6771 9120

唐山
唐山市建设北路99号
火炬大厦1308房间
邮政编码: 063020
电话: (0315) 317 9450/51
传真: (0315) 317 9733

太原
太原市府西街69号
国际贸易中心西塔16层16108
邮政编码: 030002
电话: (0351) 868 9048
传真: (0351) 868 9046

乌鲁木齐
乌鲁木齐市五一路
160号鸿福饭店C座918室
邮政编码: 830000
电话: (0991) 582 1122
传真: (0991) 584 6288

洛阳
洛阳市中州西路15号
洛阳牡丹大酒店4层415房间
邮政编码: 471003
电话: (0379) 6468 0295
传真: (0379) 6468 0296

兰州
兰州市东岗西路589号
锦江阳光酒店21层2111室
邮政编码: 730000
电话: (0931) 888 5151
传真: (0931) 881 0707

石家庄
石家庄市中山东路303号
石家庄世贸广场酒店1309室
邮政编码: 050011
电话: (0311) 8669 5100
传真: (0311) 8669 5300

烟台
烟台市南大街9号
烟台金都大厦16层1606室
邮政编码: 264001
电话: (0535) 212 1880
传真: (0535) 212 1887

淄博

淄博市张店区共青团西路95号
钻石商务大厦19层1单元
邮政编码: 255036
电话: (0533) 230 9898
传真: (0533) 230 9944

银川

银川市北京东路123号
太阳神大酒店A区1507房间
邮政编码: 750001
电话: (0951) 786 9866
传真: (0951) 786 9867

塘沽

天津经济技术开发区
第三大街7号场东路20号
滨海金融街东区E4C座三层15号
邮政编码: 300457
电话: (022) 5981 0333
传真: (022) 5981 0335

东北区

沈阳
沈阳市沈河区北站路59号
财富大厦E座13层
邮政编码: 110013
电话: (024) 8251 8111
传真: (024) 8251 8597

大连

大连市高新区七贤岭广贤路117号
邮政编码: 116001
电话: (0411) 8369 9760
传真: (0411) 8360 9468

哈尔滨

哈尔滨市南岗区红军街15号
奥威斯发展大厦30层A座
邮政编码: 150001
电话: (0451) 5300 9933
传真: (0451) 5300 9990

包头

包头市钢铁大街6号
国贸大厦2107室
邮政编码: 100410
电话: (0472) 590 8380
传真: (0472) 590 8385

鞍山

鞍山市铁东区园林路333号
鞍山四海大酒店716层
邮政编码: 114010
电话: (0412) 638 8888
传真: (0412) 638 8716

呼和浩特

呼和浩特市乌兰察布西路
内蒙古饭店15层1508房间
邮政编码: 010010
电话: (0471) 693 8888-1508
传真: (0471) 628 8269

华东区

上海
上海市杨浦区大连路500号
西门子上海中心
邮政编码: 200082
电话: (021) 3889 3889
传真: (021) 3889 4902

长沙

长沙市五一大道456号
亚大时代2101房
邮政编码: 410011
电话: (0731) 8446 7770
传真: (0731) 8446 7771

南京

南京市玄武区中山路228号
地铁大厦18层
邮政编码: 210008
电话: (025) 8456 0550
传真: (025) 8451 1612

武汉

武汉市汉口江汉区
建设大道709号建银大厦18楼
邮政编码: 430015
电话: (027) 8548 6688
传真: (027) 8548 6668

无锡

无锡市解放路1000号
金陵大酒店2401-2403室
邮政编码: 214007
电话: (0510) 8273 6868
传真: (0510) 8276 8481

徐州

徐州市彭城路93号
泛亚大厦18层
邮政编码: 221003
电话: (0516) 8370 8388
传真: (0516) 8370 8308

合肥

合肥市淝河路278号
财富广场27层2701、2702室
邮政编码: 230041
电话: (0551) 568 1299
传真: (0551) 568 1256

宜昌

宜昌市东山大道95号
清江大厦2011室
邮政编码: 443000
电话: (0717) 631 9033
传真: (0717) 631 9034

连云港

连云港市连云区中华西路
千禧小区B幢3单元601室
邮政编码: 222042
电话: (0518) 8231 3929
传真: (0518) 8231 3929

扬州

扬州市江阳中路43号
九州大厦7楼704房间
邮政编码: 222009
电话: (0514) 8778 4218
传真: (0514) 8778 7115

杭州

杭州市西湖区杭大路15号
嘉华国际商务中心1710室
邮政编码: 310007
电话: (0571) 8765 2999
传真: (0571) 8765 2998

温州

温州市车站大道高联大厦9楼B1室
邮政编码: 325000
电话: (0577) 8606 7091
传真: (0577) 8606 7093

苏州

苏州市新加坡工业园苏华路2号
国际大厦11层17-19单元
邮政编码: 215021
电话: (0512) 6288 8191
传真: (0512) 6661 4898

宁波

宁波市海曙区沧海路1926号
上东商务中心25楼2511室
邮政编码: 315040
电话: (0574) 8785 5377
传真: (0574) 8787 0631

南昌

南昌市北京西路88号
江信国际大厦1401室
邮政编码: 330046
电话: (0791) 630 4918
传真: (0791) 630 4918

常州

常州市关河东路38号
九洲寰宇大厦911室
邮政编码: 213001
电话: (0519) 8989 5801
传真: (0519) 8989 5802

绍兴

绍兴市解放北路玛格丽特商业中心
西区2幢玛格丽特酒店10层1020室
邮政编码: 312000
电话: (0575) 8820 1306
传真: (0575) 8820 1632/1759

南通

南通市崇川区桃园路8号
中南世纪城17栋1104室
邮政编码: 226018
电话: (0513) 8102 9880
传真: (0513) 8102 9890

扬中

扬中市扬子中路199号
华康医药大厦703室
邮政编码: 212200
电话: (0511) 832 7566
传真: (0511) 832 3356

华南区

广州
广州市天河路208号
天河城侧粤海天河城大厦8-10层
邮政编码: 510620
电话: (020) 3718 2888
传真: (020) 3718 2164

福州

福州市五四路136号
中银大厦21层
邮政编码: 350003
电话: (0591) 8750 0888
传真: (0591) 8750 0333

南宁

南宁市金湖路63号
金源现代城9层935室
邮政编码: 530022
电话: (0771) 552 0700
传真: (0771) 552 0701

深圳

深圳市华侨城
汉唐大厦9楼
邮政编码: 518053
电话: (0755) 2693 5188
传真: (0755) 2693 4245

东莞

东莞市南城区宏远路1号
宏远大厦1403 - 1405室
邮政编码: 523087
电话: (0769) 2240 9881
传真: (0769) 2242 2575

厦门

厦门市厦禾路189号
银行中心21层2111-2112室
邮政编码: 361003
电话: (0592) 268 5508
传真: (0592) 268 5505

佛山

佛山市汾江南路38号东建大厦
19楼K单元
邮政编码: 528000
电话: (0757) 8232 6710
传真: (0757) 8232 6720

海口

海口市大同路38号
海口国际商业大厦1002房间
邮政编码: 571012
电话: (0898) 6678 8038
传真: (0898) 6678 2118

珠海

珠海市景山路193号
珠海石景山旅游中心229房间
邮政编码: 519015
电话: (0756) 337 0869
传真: (0756) 332 4473

汕头

汕头市金海湾大酒店1502房
邮政编码: 515041
电话: (0754) 848 1196
传真: (0754) 848 1195

湛江

湛江市经济开发区乐山大道31号
湛江皇冠假日酒店1616单元
邮政编码: 524022
电话: (0759) 338 1616/338 3232
传真: (0759) 338 6789

技术培训 热线电话

北京: (010) 8459 7518
上海: (021) 6281 5933-305/307/308
广州: (020) 3810 2015
武汉: (027) 8548 6688-6400
沈阳: (024) 2294 9880/8251 8219
重庆: (023) 6382 8919-3002

技术支持 服务热线

电话: 400-810-4288/6471 9990
传真: (010) 6471 9991
E-mail: 4008104288.cn@siemens.com
Web: www.4008104288.com.cn

亚太技术支持(英文服务)

及软件授权维修热线
北京: (010) 6475 7575
传真: (010) 6474 7474
Email: support.apa.automation@siemens.com
Web: www.ad.siemens.com.cn

西门子（中国）有限公司

工业业务领域

工业自动化集团

如有变动，恕不事先通知

订货号: E20001-A4590-C800-V10-5D00

804-D903082-041110

西门子公司版权所有

www.ad.siemens.com.cn

西南区

成都
成都市高新区拓新东街81号
天府软件园C6栋112楼
邮政编码: 400010
电话: (028) 6238 7888
传真: (028) 6238 7000

重庆
重庆市渝中区邹容路68号
大都会商厦18层1809-12
邮政编码: 400010
电话: (023) 6382 8919
传真: (023) 6370 0612

昆明
昆明市北京路155号
红塔大厦1204室
邮政编码: 650011
电话: (0871) 315 8080
传真: (0871) 315 8093

攀枝花
攀枝花市炳草岗新华街
泰隆国际商务大厦B座16层B2-2
邮政编码: 617000
电话: (0812) 335 9500 /01
传真: (0812) 335 9718

宜宾
宜宾市长江大道东段67号
华荣酒店0233号房
邮政编码: 644002
电话: (0831) 233 8078
传真: (0831) 233 2680

绵阳
绵阳市高新区火炬广场西街北段89号

长虹大酒店四楼商务会议中心
邮政编码: 621000
电话: (0816) 241 0142
传真: (0816) 241 8950

贵阳
贵州省贵阳市新华路富中国际广场15层C座
邮政编码: 550002
电话: (0851) 551 0310
传真: (0851) 551 3932

西宁
西宁市新宁路新宁花苑A座
紫恒国际公寓16楼21613室
邮政编码: 800028
电话: (0971) 550 3390
传真: (0971) 550 3390

售后维修服务中心
西门子工厂自动化工程有限公司(SFAE)
北京市朝阳区酒仙桥东路9号A1栋8层
邮政编码: 100016
电话: (010) 8459 7000
传真: (010) 8459 7070

上海西门子工业自动化有限公司(SIAS)
上海市中山南路1089号
徐汇苑大通22-25楼
邮政编码: 200030
电话: (021) 5410 8666
传真: (021) 6457 9500

技术培训 热线电话
北京: (010) 8459 7518
上海: (021) 6281 5933-305/307/308
广州: (020) 3810 2015
武汉: (027) 8548 6688-6400
沈阳: (024) 2294 9880/8251 8219
重庆: (023) 6382 8919-3002

技术支持 服务热线

电话: 400-810-4288/6471 9990
传真: (010) 6471 9991
E-mail: 4008104288.cn@siemens.com
Web: www.4008104288.com.cn

手册中涉及的所有名称可能是西门子或其供应商的商标或产品名

称，如果第三方擅自使用，可能会侵犯所有者的权利。

本手册中提供的信息只是对产品的一般说明和特性介绍。文中内容可能

与实际应用的情况有所出入，并且可能会随着产品的进一步开发而发生

变化。仅当相关合同条款中有明确规定时，西门子方有责任提供文中所

述的产品特性。